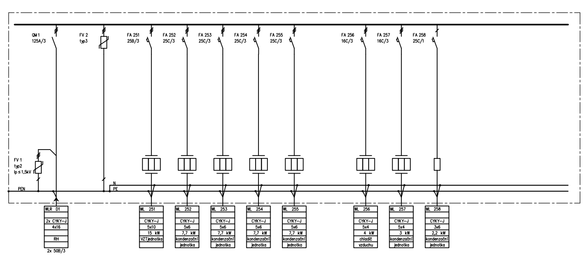

Nap. soustávec 3NPE, 4CHX0/230V/TN-C-S
zastavěná plocha:
modulů: 72
typ: F 802/800/200
barva: světle šedá
přívod: vrchem
IP: 42/20
Fe (UK): 10
Pu (UK): 10
F: 802/20
Poznámka:
přívod zapojitého chrámu svářit hadicely
jištění dodávaných VZT zařízení

PROJEKTANT: Radek Kubíček

REKONSTRUKCE AULY OBJ. A, BA 01 Mendelova univerzita v Brně	ROZVODNICE D1 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	E-FAKE:	PPK SALENAŘ a.s. projektová kancelář elektro Kotlářská 53/266d, 602 00 Brno tel: 543 213 067, salenar@salenar.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Radek Kubíček	LIST 1/1 | DATUM: 7/2015 | ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.a1 09		

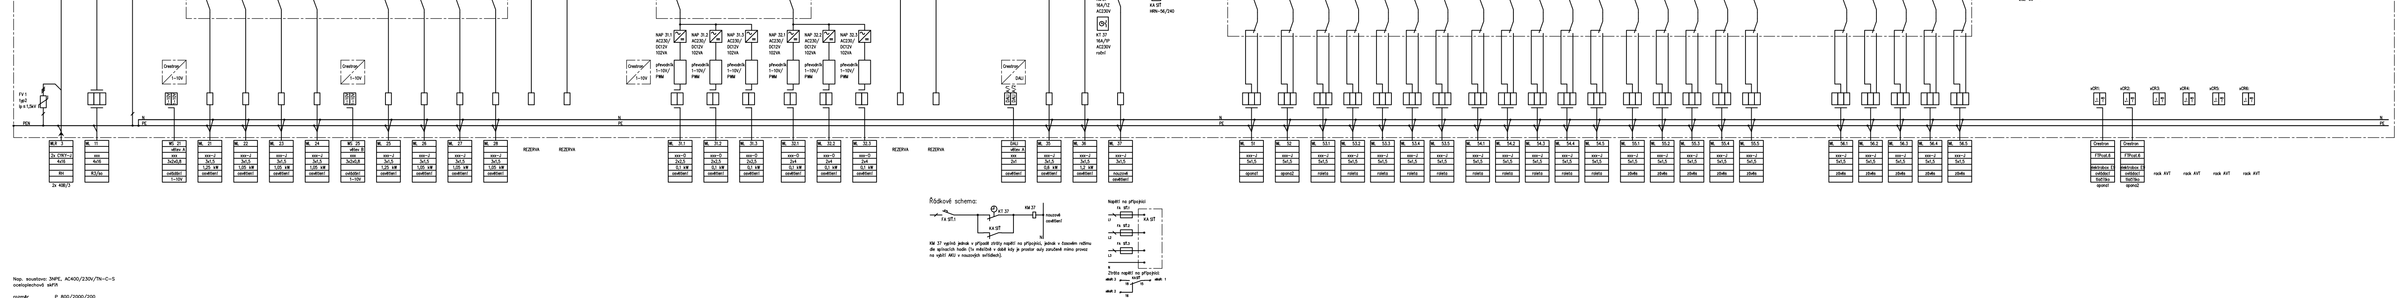

Nap. soustávec 3NPE, 4CHX0/230V/TN-C-S
zastavěná plocha:
modulů: 72
typ: F 802/800/200
barva: světle šedá
přívod: vrchem
IP: 42/20
Fe (UK): 10
Pu (UK): 10
F: 802/20
Poznámka:
přívod zapojitého chrámu svářit hadicely
jištění dodávaných VZT zařízení

Proky Fdi/chc systému Creator jsou součástí dodávky AVT.
ave = kabel bez funkční schopnosti a 90sec nesmí na plášti 80cm/s!!!

PROJEKTANT: Radek Kubíček

REKONSTRUKCE AULY OBJ. A, BA 01 Mendelova univerzita v Brně	ROZVODČ R3 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	E-FAKE:	PPK SALENAŘ a.s. projektová kancelář elektro Kotlářská 53/266d, 602 00 Brno tel: 543 213 067, salenar@salenar.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Radek Kubíček	LIST 2/4 | DATUM: 7/2015 | ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.a1 07		

REKONSTRUKCE AULY OBJ. A, BA 01
Mendelova univerzita v Brně
ROZVODČ R3
ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Radek Kubíček
LIST 3/4 | DATUM: 7/2015 | ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.a1 07
E-FAKE:
PPK SALENAŘ a.s.

REKONSTRUKCE AULY OBJ. A, BA 01
Mendelova univerzita v Brně
ROZVODČ R3
ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Radek Kubíček
LIST 4/4 | DATUM: 7/2015 | ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.a1 07
E-FAKE:
PPK SALENAŘ a.s.

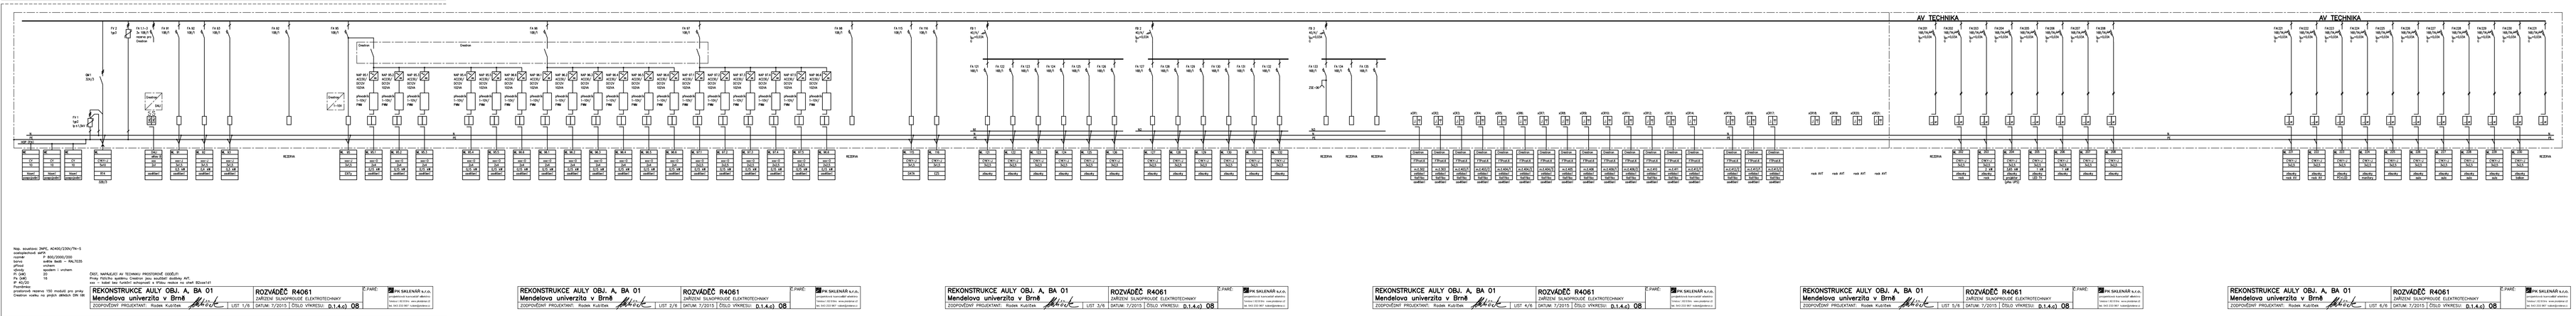

Nap. soustávec 3NPE, 4CHX0/230V/TN-C-S
zastavěná plocha:
modulů: 72
typ: F 802/800/200
barva: světle šedá
přívod: vrchem
IP: 42/20
Fe (UK): 10
Pu (UK): 10
F: 802/20
Poznámka:
přívod zapojitého chrámu svářit hadicely
jištění dodávaných VZT zařízení

Proky Fdi/chc systému Creator jsou součástí dodávky AVT.
ave = kabel bez funkční schopnosti a 90sec nesmí na plášti 80cm/s!!!

Obdl. NAPÁJECÍ AV TECHNIKU PROSTŘEDNÍ ZÁSUVKY.
Proky Fdi/chc systému Creator jsou součástí dodávky AVT.
ave = kabel bez funkční schopnosti a 90sec nesmí na plášti 80cm/s!!!

PROJEKTANT: Radek Kubíček

REKONSTRUKCE AULY OBJ. A, BA 01 Mendelova univerzita v Brně	ROZVODČ R4061 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	E-FAKE:	PPK SALENAŘ a.s. projektová kancelář elektro Kotlářská 53/266d, 602 00 Brno tel: 543 213 067, salenar@salenar.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Radek Kubíček	LIST 1/5 | DATUM: 7/2015 | ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.a1 08		

REKONSTRUKCE AULY OBJ. A, BA 01
Mendelova univerzita v Brně
ROZVODČ R4061
ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Radek Kubíček
LIST 2/5 | DATUM: 7/2015 | ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.a1 08
E-FAKE:
PPK SALENAŘ a.s.

REKONSTRUKCE AULY OBJ. A, BA 01
Mendelova univerzita v Brně
ROZVODČ R4061
ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Radek Kubíček
LIST 3/5 | DATUM: 7/2015 | ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.a1 08
E-FAKE:
PPK SALENAŘ a.s.

REKONSTRUKCE AULY OBJ. A, BA 01
Mendelova univerzita v Brně
ROZVODČ R4061
ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Radek Kubíček
LIST 4/5 | DATUM: 7/2015 | ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.a1 08
E-FAKE:
PPK SALENAŘ a.s.

REKONSTRUKCE AULY OBJ. A, BA 01
Mendelova univerzita v Brně
ROZVODČ R4061
ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Radek Kubíček
LIST 5/5 | DATUM: 7/2015 | ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.a1 08
E-FAKE:
PPK SALENAŘ a.s.

REKONSTRUKCE AULY OBJ. A, BA 01
Mendelova univerzita v Brně
ROZVODČ R4061
ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Radek Kubíček
LIST 6/6 | DATUM: 7/2015 | ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.a1 08
E-FAKE:
PPK SALENAŘ a.s.

SOUSTAVA : 3-N-PE str. 50Hz, 400V/ 1TNS
OCHRANA : SAM, OCHYLENÍM OD ZEMĚ/JE
JMEN. PROUD: 90A (TYPOVÝ ROZVODNICE)

CELKOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ VSE V.Č. .....

Instalace navazuje na stávající hromový systém Central test Mendelu
a v souladu se Standardy Mendelu jsou uvedeny požadované typy
komponentů tohoto systému pro jeho rozšíření.
Pro sběr dat z MO použít v kabelech CYKY žíly **ČERNOU** a **SEDOU**.

TYP:	PLASTOVÁ SKŘÍŇKA
PROVEDENÍ:	PROMĚŘENÁ DVEŘE
KRYTÍ(UZAVŘENÉ):	IP 20
KRYTÍ(OTEVŘENÉ):	IP 20
ROZMĚRY:	600 X 600 X 120
VELIKOST:	4 ŘADY 36 MODULŮ
MATERIÁL:	-
OBSLUHA:	LAKY
PŘÍSLUŠNOST:	SVORK.
VYVODY:	MAGRÁL

ROZVODNICE RNO