








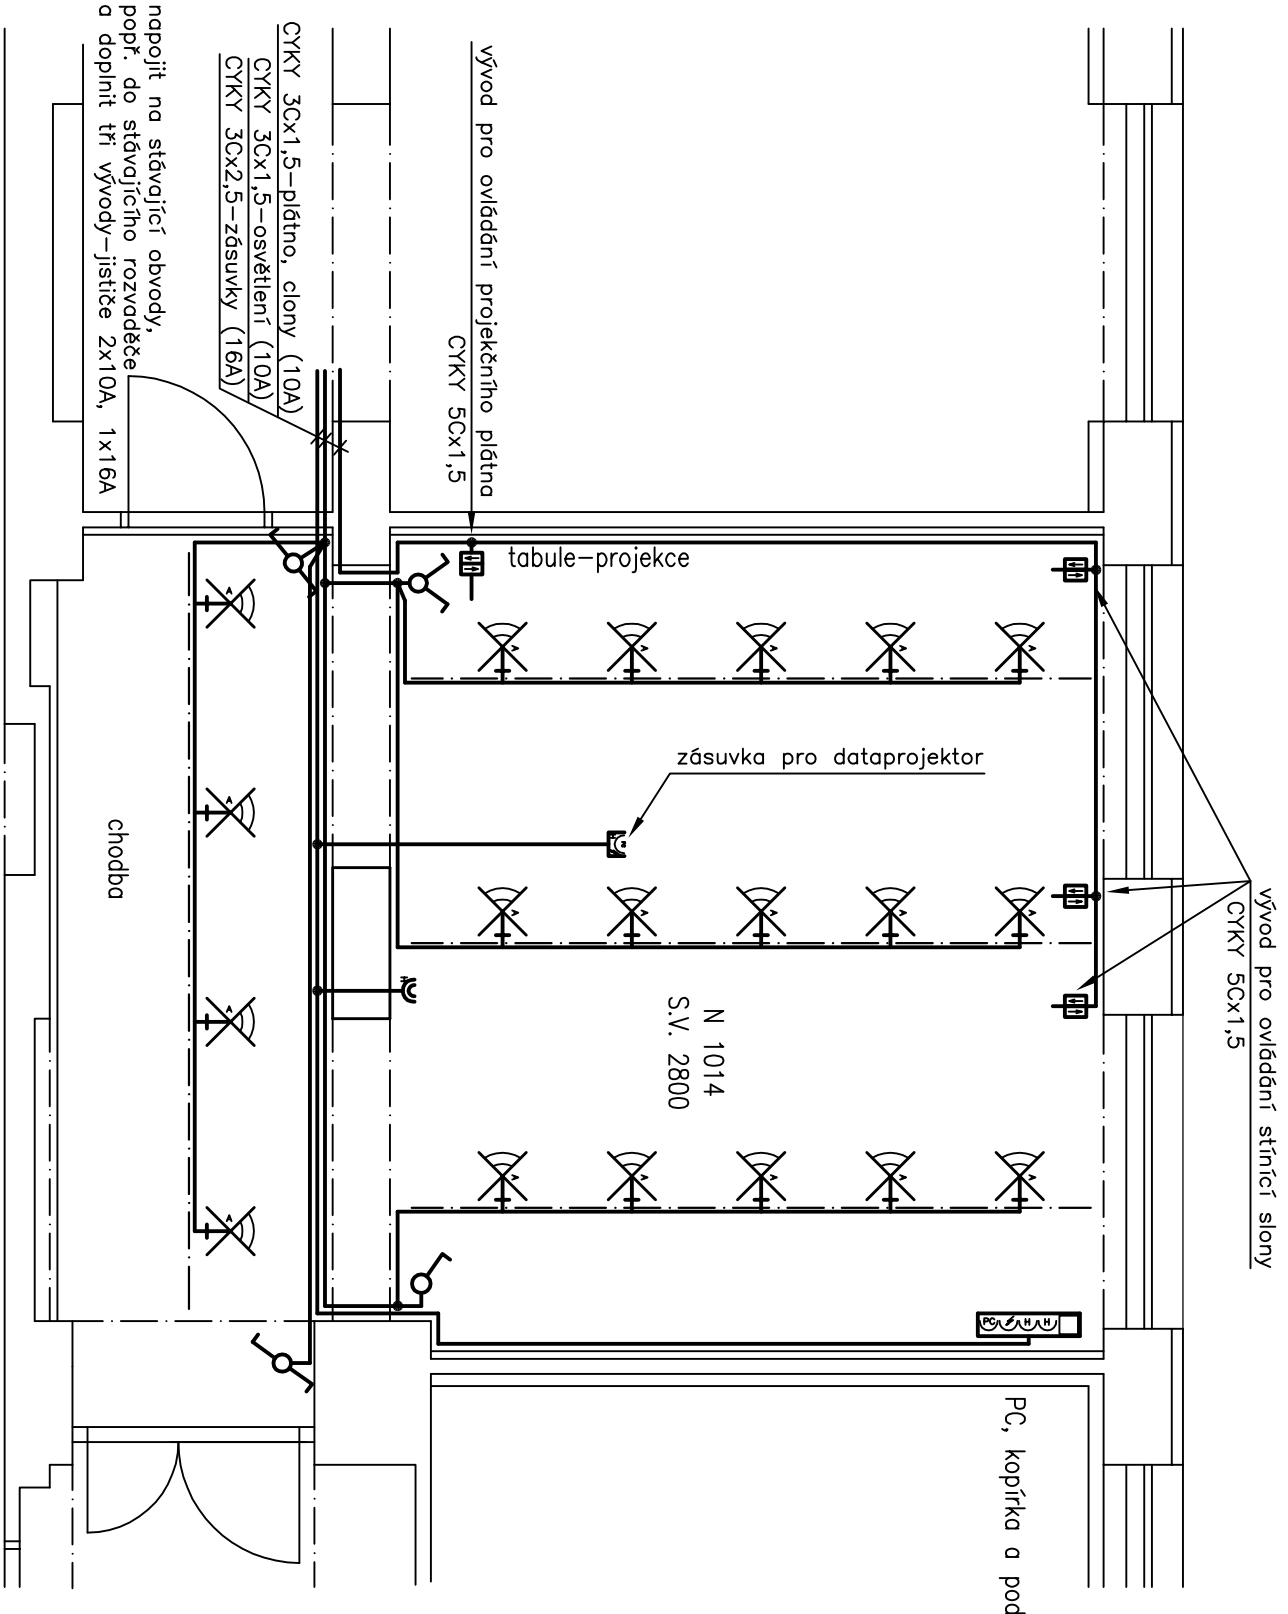

# REKONSTR. M. C. N1014



## LEGENDA SVÍTIDEL A PŘÍSTROJŮ

-  – jasnoplňový výplň, roz. 01-bílý
-  – střídací přepínač, roz. 06-bílý
-  – sériový přepínač, roz. 05-bílý
-  – dvojsměrná zásuvka 16A/230V – bílá
-  – jednoramenná zásuvka 16A/230V s přepletovou ochranou – černý
-  – dvoustranný ovladač kolektorů
-  – přepínací číselka –3s, zásuvka 16A/230V, 1x přepět. ochrana, 1vz. pro dot. zásuvku – černý
-  – svítidlo do lišty LED, nastavitelné a přestavitelné, spec. pro větnost boveného výmuru

LEGENDA MIŠTINOSTI					
MIŠT.	UČEL MIŠTINOSTI	M2	VNEŠJ VILNY	OSVĚTLENOST (lx)	ŠTROP
N1014	Kancelář	35,57	AB5	300	SDK podhled

### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Nová elektroinstalace bude provedena celoplastovými kabely typu CYKY, uloženými pod omítkou a v podhledech

Wypínače budou vyměněny ve výši 1,2 m nad podlahou  
Zásuvky budou ve výši 0,3m nad podlahou,  
nebo jak určí investor dle řešení interiéru

VNĚJŠÍ VLIVY VE VŠECH MÍSTNOSTECH DLE ČSN 33 2000-5-51, ed.3 NORMÁLNÍ ABS

**ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ:** 3+N+PE, AC 50Hz; 400V/IN-C-S  
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/IN-S

**OCHRANA PŘED ÚRAZENÍM:** dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

**normální –** základní izolaci živých částí, přepážkami a kryty  
– automatickým odpojením v případě poruchy  
– doplnitelným pospojováním neživých částí  
doplněné

– proudovým chráničem s vybavením proudem 30mA

Investor	Mendlovo univerzita v Brně, Zemědělská 1, 615300, Brno			
Stavba	Rekonstrukce m.č. NI014 v objektu T-1NP			PROJEKTANT INVESTOR Ing. ALOJZ EDELMŠTEJN ČERMÁKOVÁ MĀ. Ā.
Objekt-kód	BA 06 – Budova T			OBJ. KOD BA 06.00.0000
Popis projektu Dokumentace pro provádění stavby				
Obecný výřez	Přehledy INP (část) – elektronické	Výpracovní		1.NP
	Vel. projektant	Zodp. projektant		
	Ing. arch. Edehn Štrnel	Ing. Karel Bouřný	Ing. Karel Bouřný	
Číslo kódu zálohy	Název stavby	Formát/název	Datum vydání	
BA 06.001	24m/130	12/2016	Číslo výřezu – 1	

char.B	VO1		CYKY 3Cx1.5 PLÁTNO, CLONY
char.B	VO1		CYKY 3Cx1.5 OSVĚTLENÍ
char.B	VO1		CYKY 3Cx2.5 ZÁSUVKY

Investor	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 61300, Brno			
Stavba	Rekonstrukce m.č. M014 v objektu T-1NP		PŘEVÁDĚJÍCÍ INVEZICE Ing. Karel Svoboda	
Objekt-kód	BA_08 – Budoval T		ČÍSLO ÚČTU 624 00, BRNO	
Název projektu	Dokumentace pro provádění stavby			
Oblast výzkumu	Doplňení stávajícího rozvoje		1.NP	
Vedl. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval		
Ing. arch. Erika Štekl	Ing. Karel Bouřný	Ing. Karel Bouřný		
Cílový kód záměru	Formát/měřítka	Datum vyhot.		
BA_08_N01	TMA -	12/2016		
Název souvisejícího výzkumu	Číslo výzkumu	E - 2		