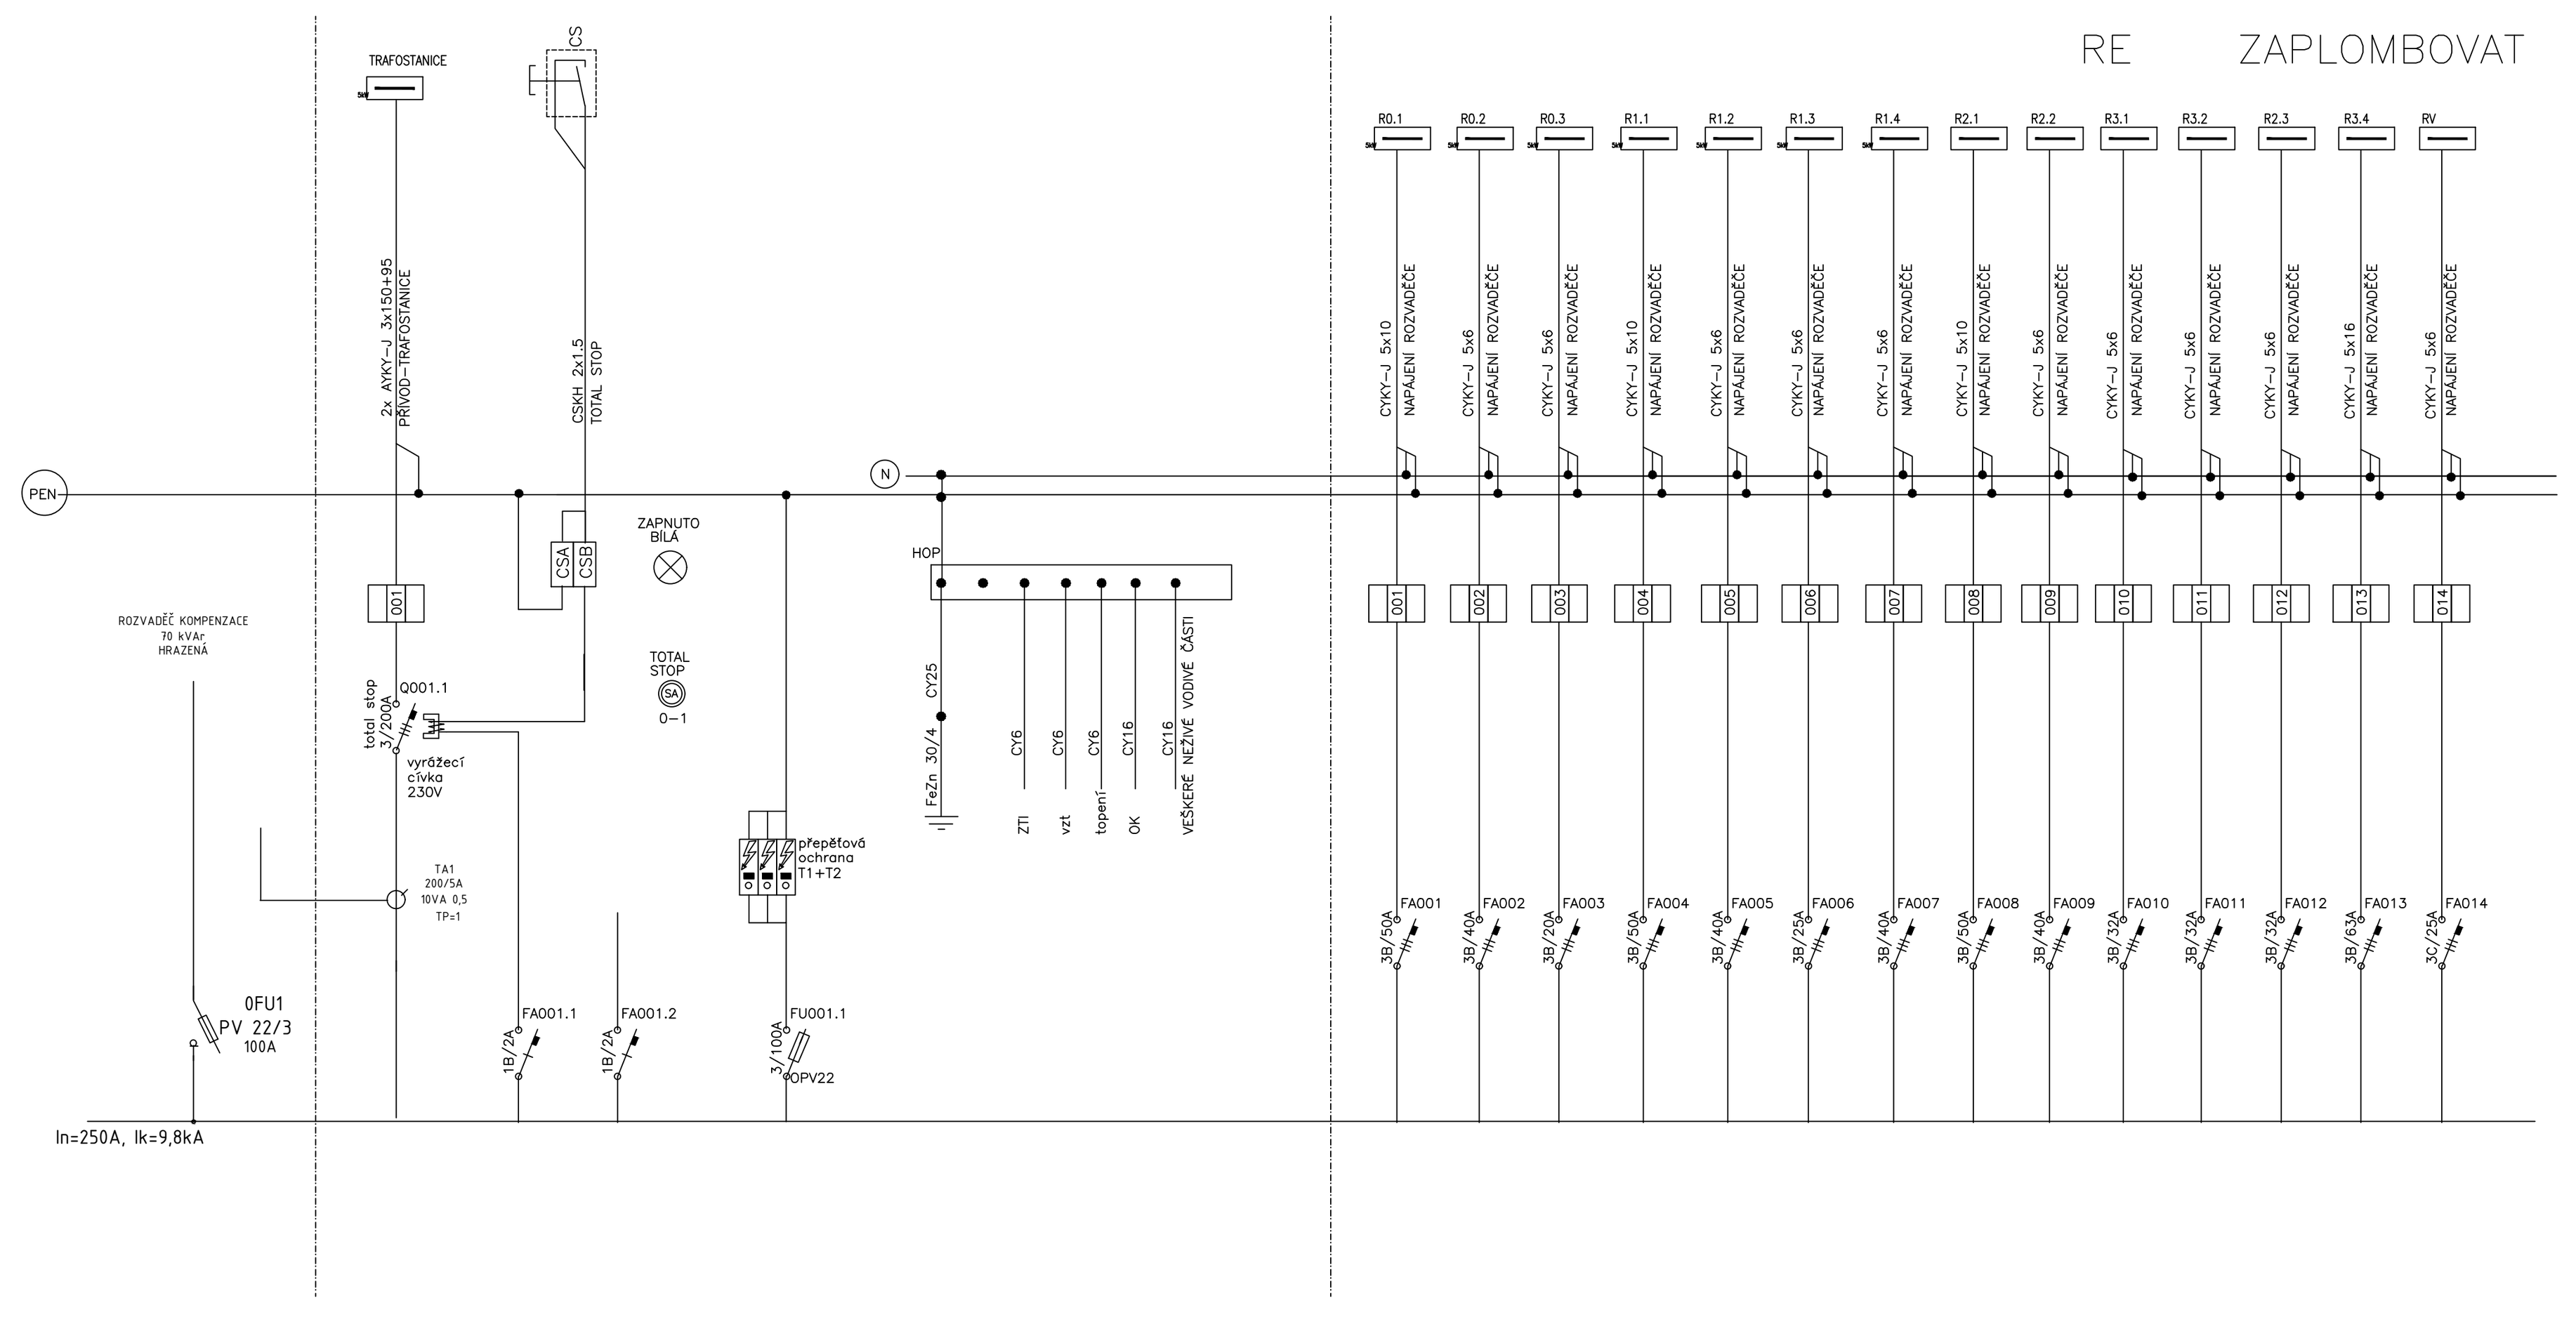

ROZVADĚČ RH

SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ
ROZMĚRY 2x800 x 1800 x 300 + 600x 1800 X 300

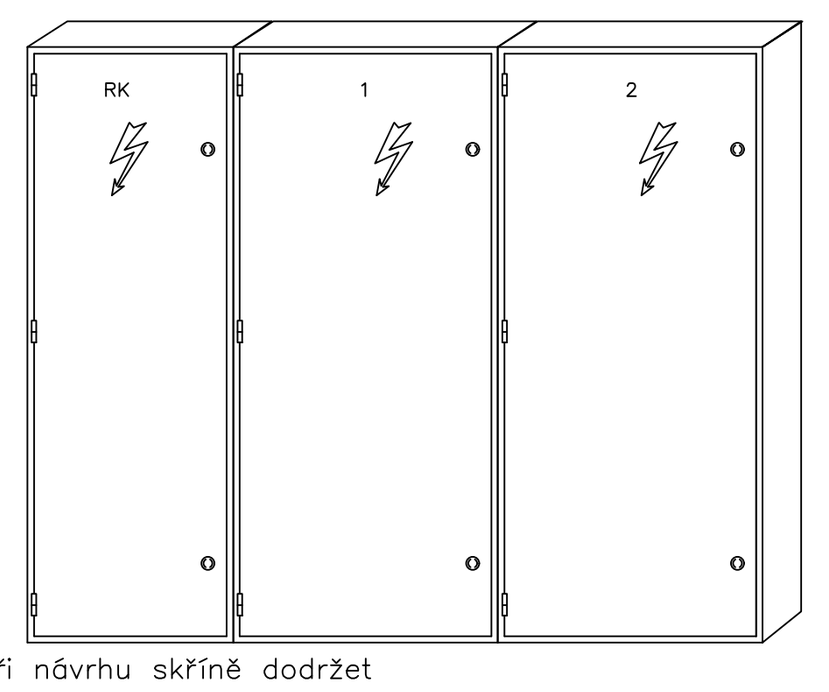

při návrhu skříně dodržet
20% prostorové rezervy

VŠECHNY VÝVODY Z JISTÍCÍCH PRVKŮ
ZAKONČIT NA ŘADOVÝCH SVORKÁCH
INSTALAČNÍ KABELY NESMÍ BÝT
NAPOJENY PŘÍMO NA SVORKY JISTIČŮ

ROZVADĚČ RH

SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ
ROZMĚRY 2x 600 x 2025 x 400
ROZMĚRY 1x 800 x 2025 x 400

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy

ZHOTOVITEL DÍLČÍ ČÁSTI DOKUMENTACE:	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	RAZÍTKO:
Ing. Miroslav Kadrnožka Strážnická 12, 627 00 Brno tel.: 739 219 936 email : projekce@kadrnozka.cz	Ing. Miroslav Kadrnožka VYPRACOVAL: Ing. Miroslav Kadrnožka ZAK.ČÍSLO: -	

SMLUVNÍ ZHOTOVITEL:	ARCHITEKT:
RUDIŠ - RUDIŠ ARCHITEKTI, s.r.o JASELSKÁ 21, 602 00 BRNO E-mail: rudis-rudis@volny.cz IČO: 27738833, DIČ: CZ27738833	Ing. arch. Martin Rudiš NÁVRH DISPOZICE 1.PP - VÝSTAVNÍ PROSTORY Ing. arch. Martin Rudiš

ZHOTOVITEL: STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s.
Holická 568/31y, 772 00 Olomouc,
Telefon: 585531111, Fax: 585531333
E-mail: info@stavoprojekt.cz, IČ: 45192031, DIČ: CZ45192031
RAZÍTKO:
STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s.

STUPEŇ DOKUMENTACE:	ŘEDITEL:	MANAŽER PROJEKTU:	
DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY	RNDr. L. Šťastný	PaedDr. Zoja Šťastná	
INVESTOR: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	VEDOUCÍ PROJEKTANT: Ing. Jiří Vician	ZAK.ČÍSLO: 11-001/320
UŽIVATEL: Zahradnická fakulta, Valtická 337, 691 44 Lednice	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	DATUM: 06/2017
MÍSTO STAVBY: LEDNICE, k.ú. Lednice na Moravě 679828	Ing.Miroslav Kadrnožka	Ing.Miroslav Kadrnožka	FORMÁT: -
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ			MĚŘÍTKO: -

PARÉ:

ZAKÁZKA: Rekonstrukce objektu C v Lednici

OBJEKT: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY — ČÁST: **D.1.4.g**

VÝKRES: **ROZVODNICE RH** — ČÁST: **19**