


ŘEZ ULOŽENÍM KABELU V ZEMI CHODNÍK

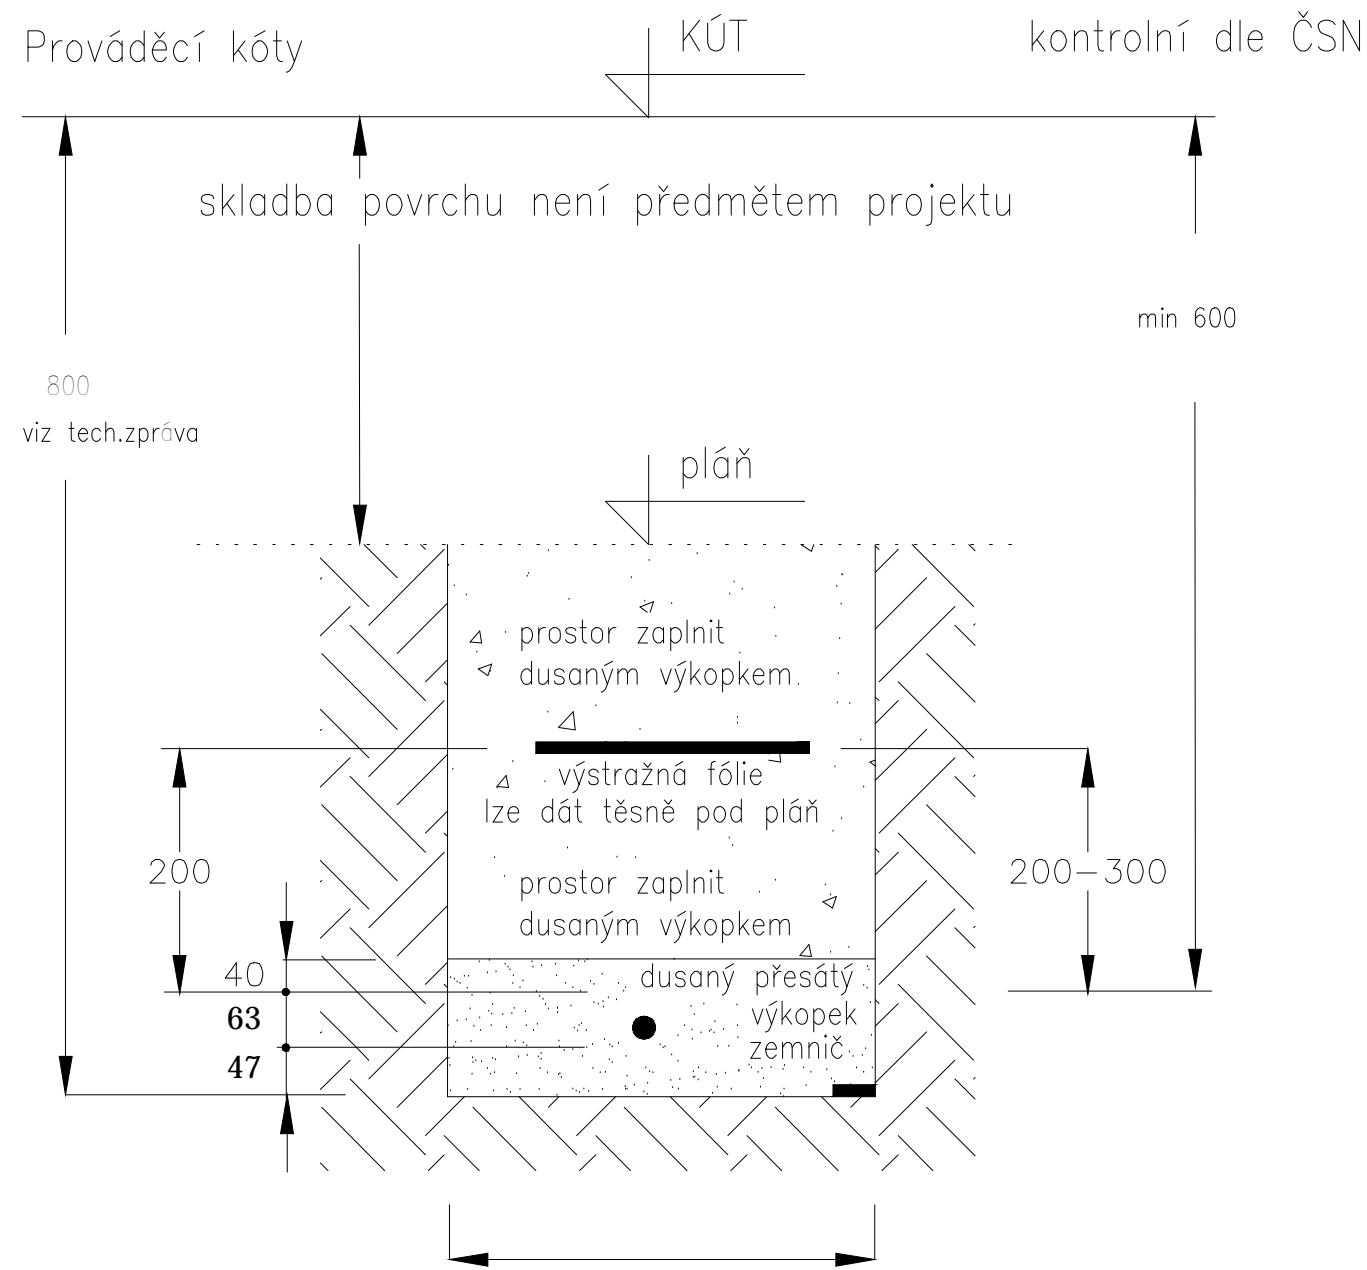

Poznámka :

1. Hloubka výkopu je dán požadavkem ČSN 736005 na minimální krytí podzemních sítí
2. Pro souběhy a křižování s jinými kabely nebo zařízením platí ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005
3. Při budování chrániček vložit protahovací drát. Při vtahování kabelu vtahovat též další protahovací drát.
4. Chránička přesahuje v dané hloubce kraj vozovky min o 50 cm
5. Nejmenší možné hloubky :
při konstrukci povrchu $350-200=150$ mm
je hloubka výkopu $350+63+47=460$ mm