


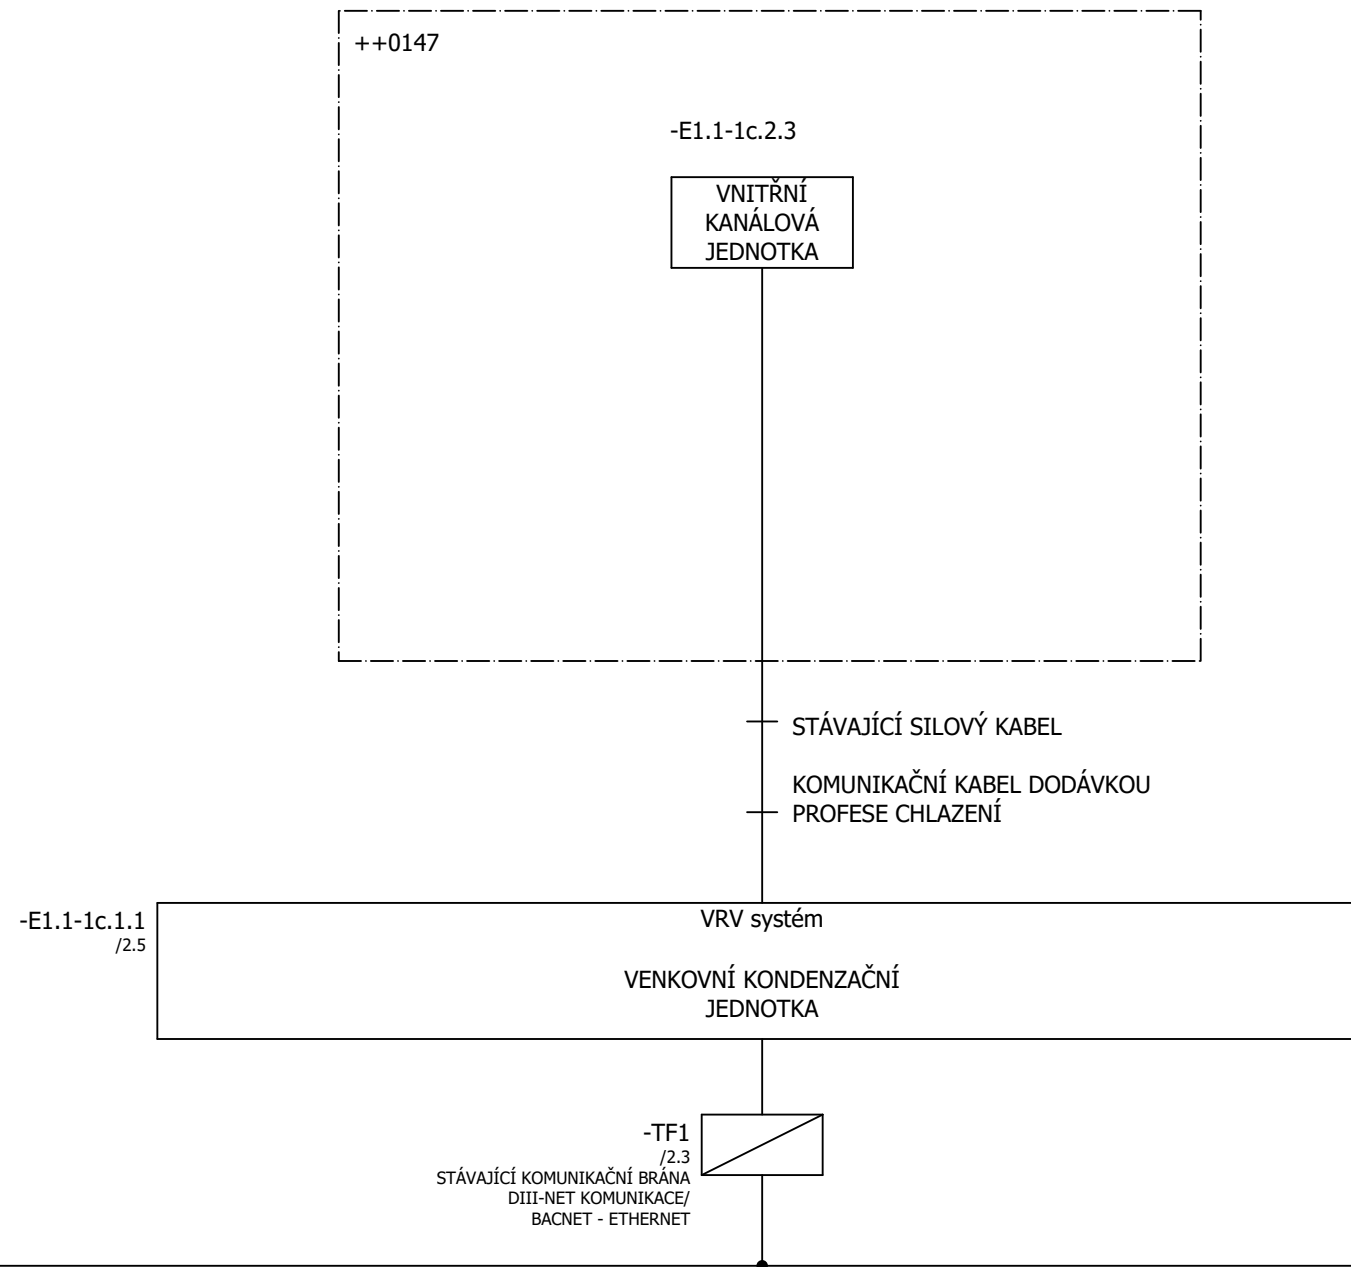
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ING. RADEK DOHNAL	BC. VOJTĚCH BABIČ	ING. TOMÁŠ HUSNÍK		
INVESTOR : MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, Zemědělská 1665/1, 613 00Brno			DATUM	LEDEN 2019
STAVBA OBJEKT ČÁST	REKONSTRUKCE KLIMATIZACE OBJEKTU Q, větev c1 SO03 OBJEKT SPECIALIZOVANÝCH VÝUKOVÝCH PROSTOR D1.4–TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D1.4.4–MĚŘENÍ A REGULACE		FORMÁT	1xA4
			ÚČEL	DPS
			ZAK. ČÍSLO	111–0511/10
			ARCH. ČÍSLO	18–085
OBSAH	SCHÉMA REGULACE		MĚŘ. 1:–	Č.v. SR 106







REGULAČNÍ OKRUH = 301 - KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM PRO 1.PP A 1.NP




## BACNET - Ethernet

## BACNET - Ethernet

AI
DI
AO
DO

			Datum	08.01.2019		KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM PRO 1.PP A 1.NP				
			Zprac..	Bc. Vojtěch Babič			= 301	+ RM01.4	List	4
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník					List	13
Změna	Datum	Název	Schválil	Ing. Tomáš Husník						


REGULAČNÍ OKRUH = 100 - MONITORING TEPLoty CHODEB V 1.PP

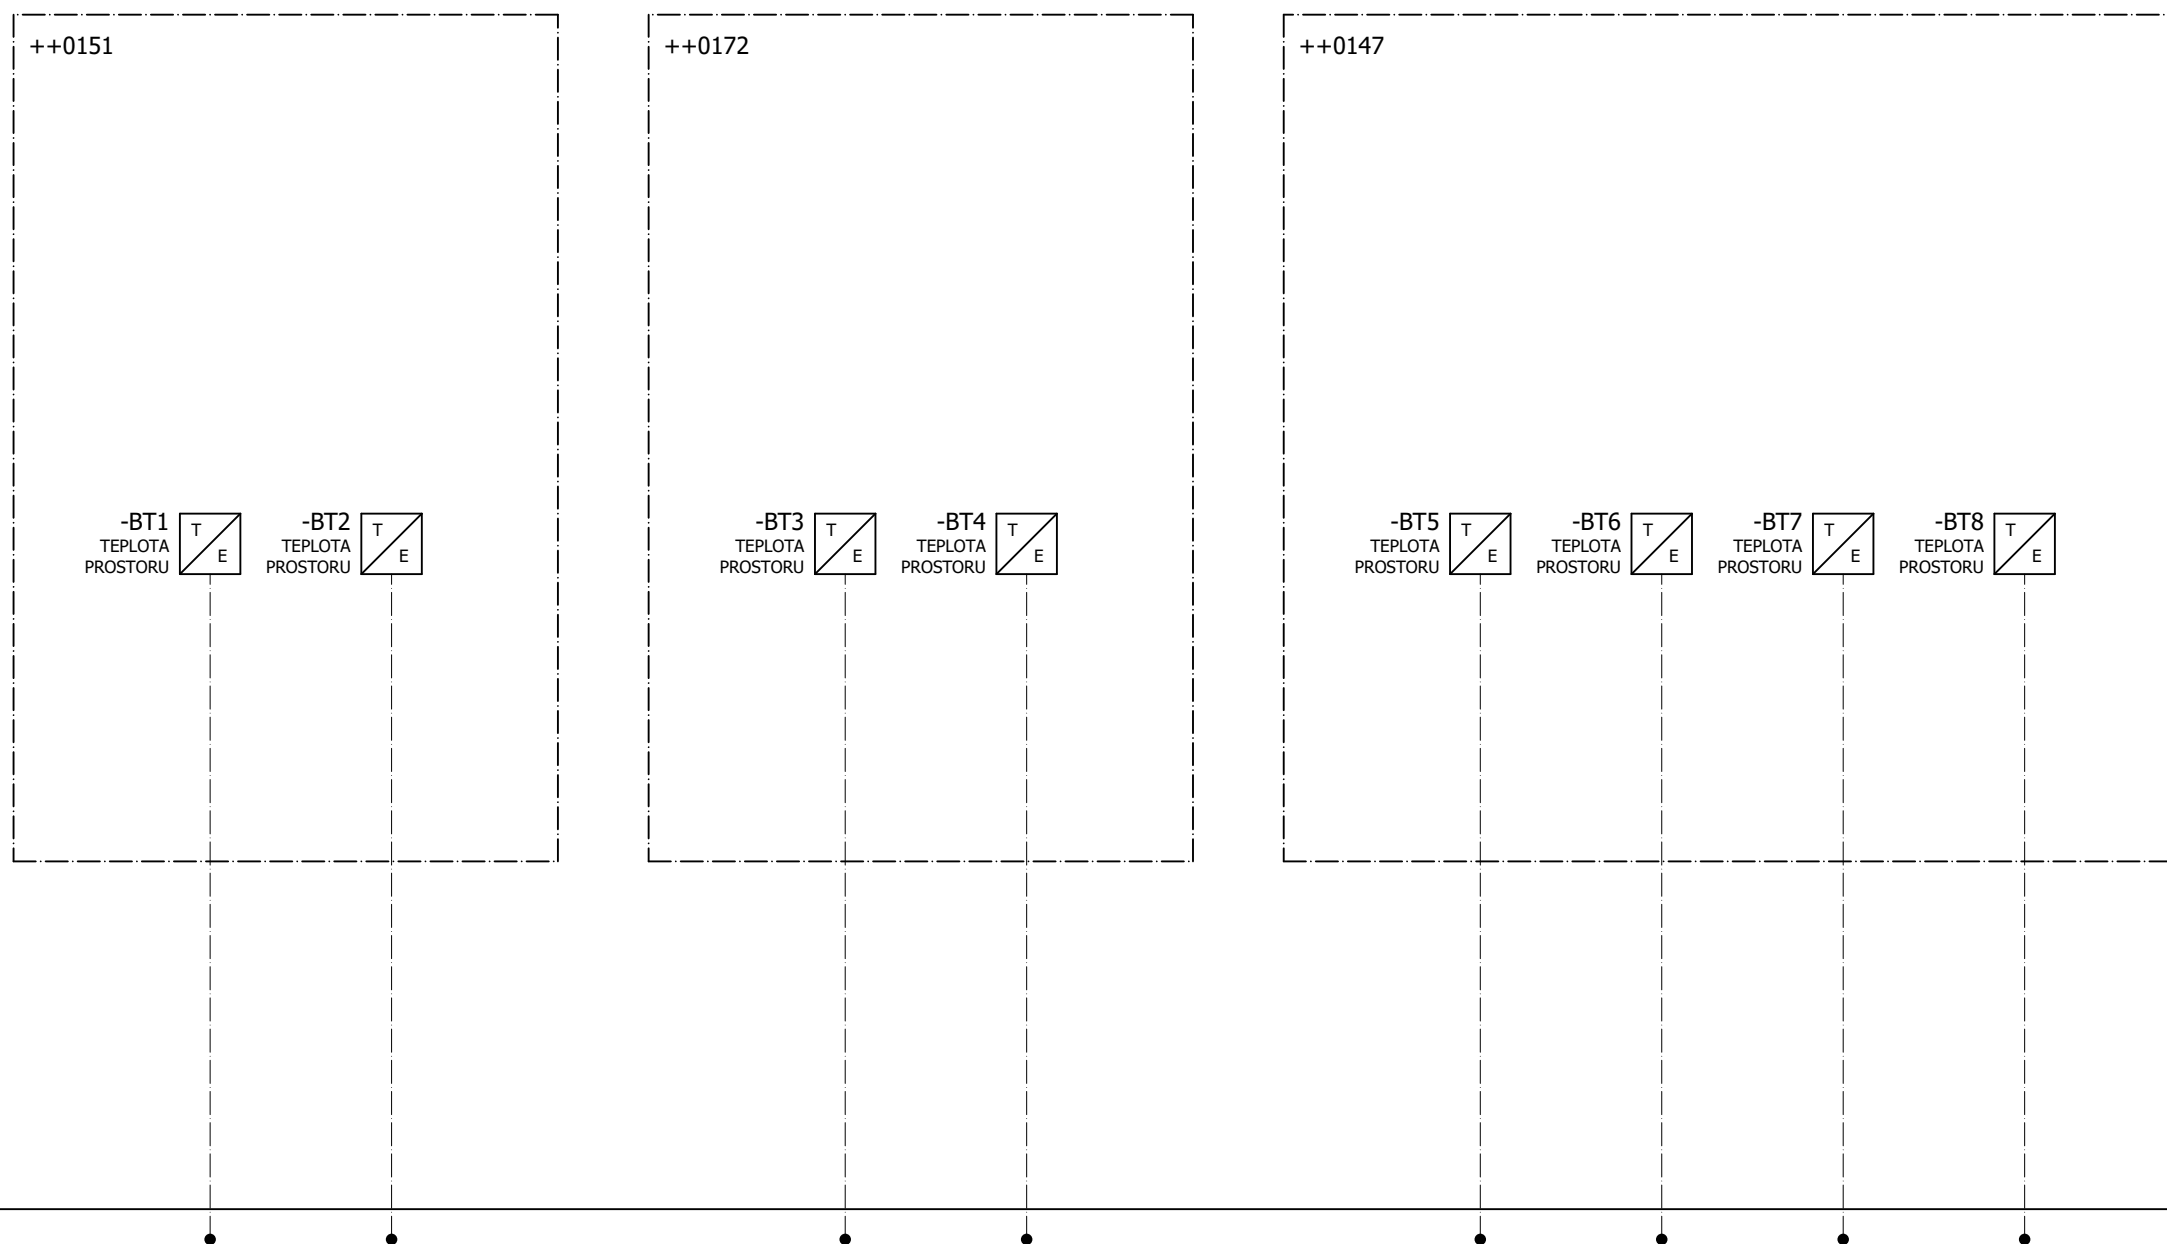

AI	•	•	•	•	•	•	•	•
DI								
AO								
DO								

		Datum	08.01.2019		MONITORING TEPLOTY CHODEB V 1.PP			
		Zprac..	Bc. Vojtěch Babič					
		Zkontr.	Ing. Tomáš Husník					
Změna	Datum	Název	Schválil Ing. Tomáš Husník			= 100	+ RM02.3	List 5 List 13


REGULAČNÍ OKRUH = 101 - MONITORING TEPLoty MÍSTNOSTÍ 1020 A 1038

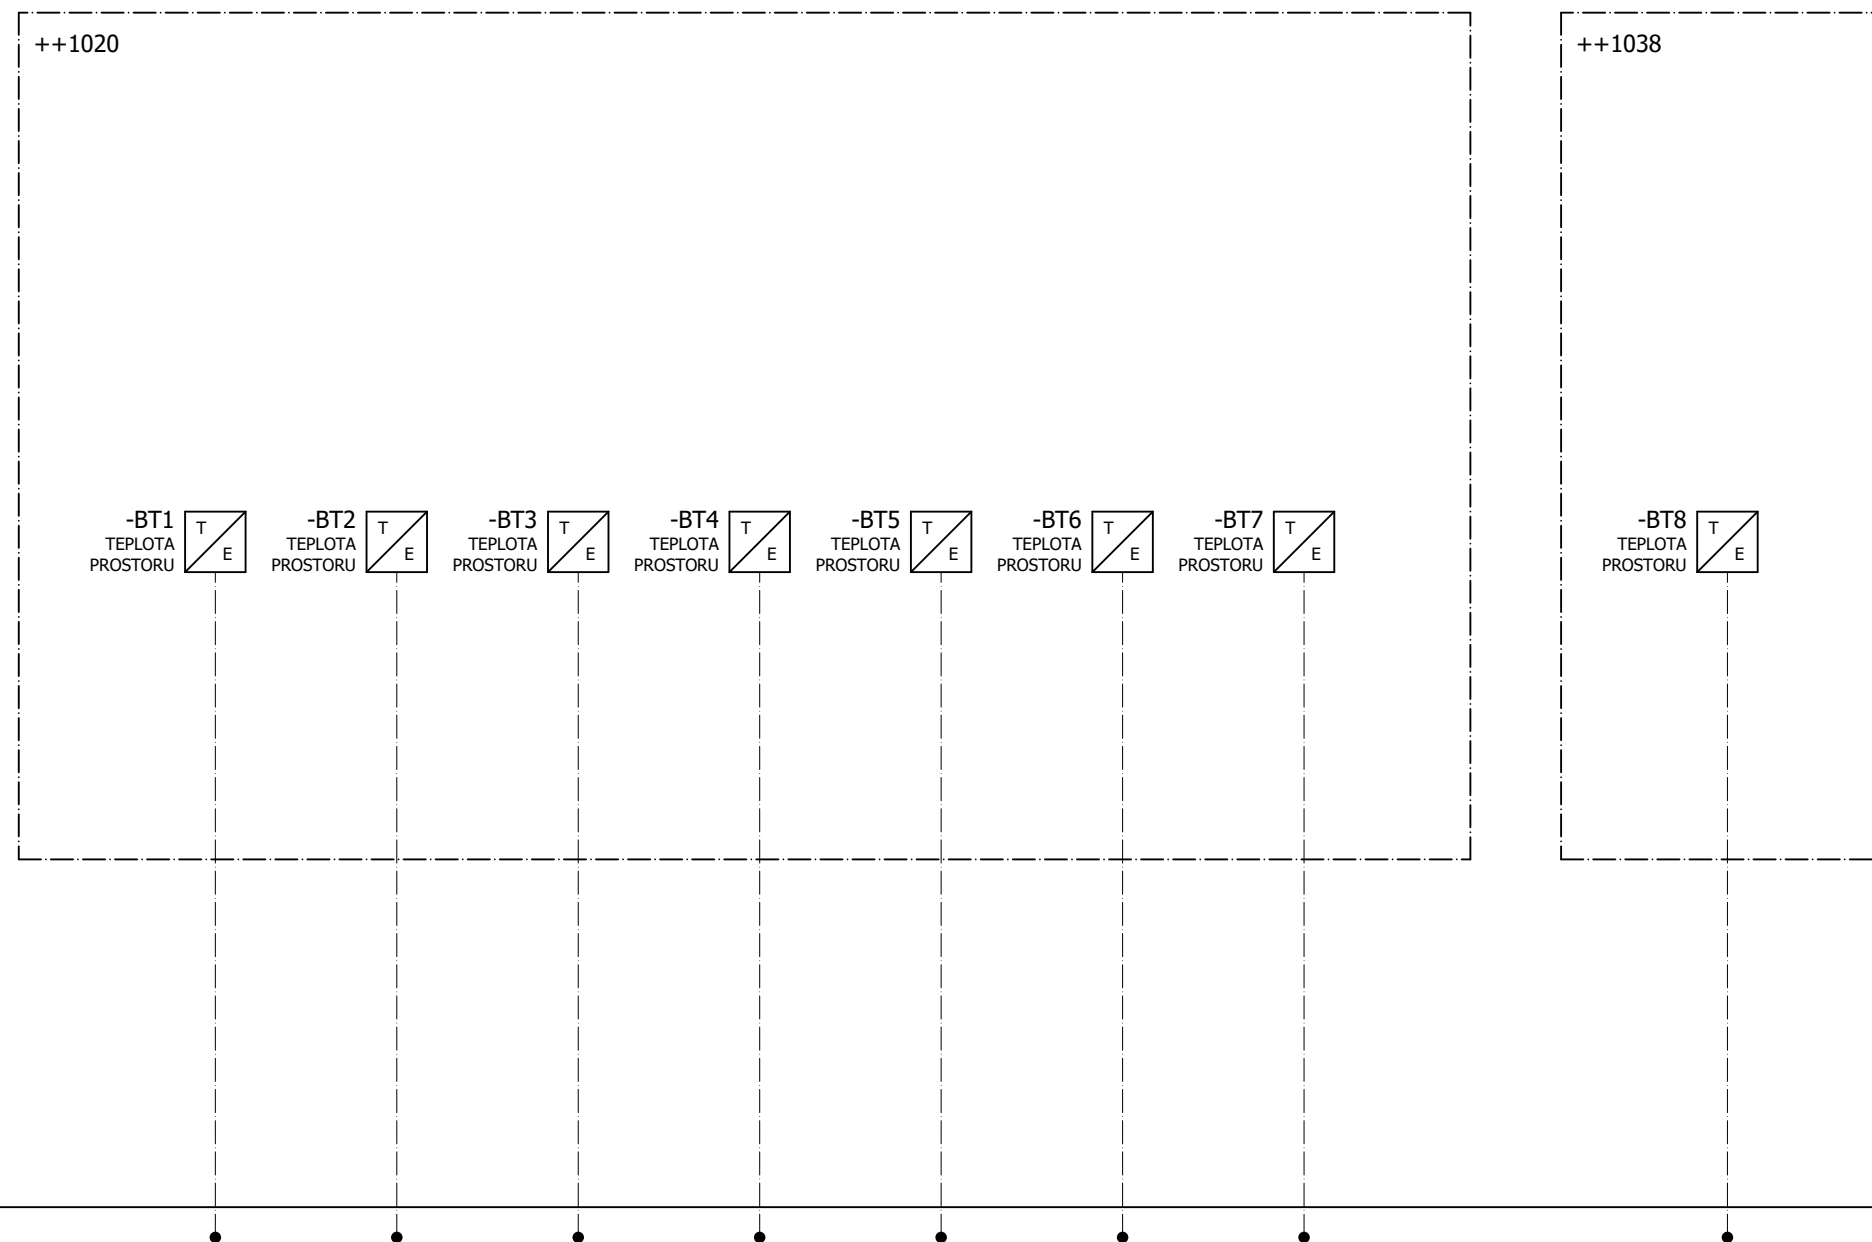

AI	●	●	●	●	●	●	●	●
DI								
AO								
DO								


			Datum	08.01.2019		MONITORING TEPLoty MÍSTNOSTÍ 1020 A 1038					
			Zprac..	Bc. Vojtěch Babič				= 101	+ RM02.3	List	6
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník						List	13
Změna	Datum	Název	Schválil	Ing. Tomáš Husník							

REGULAČNÍ OKRUH = 401a - VĚTRÁNÍ FAKULTNÍHO FOYER

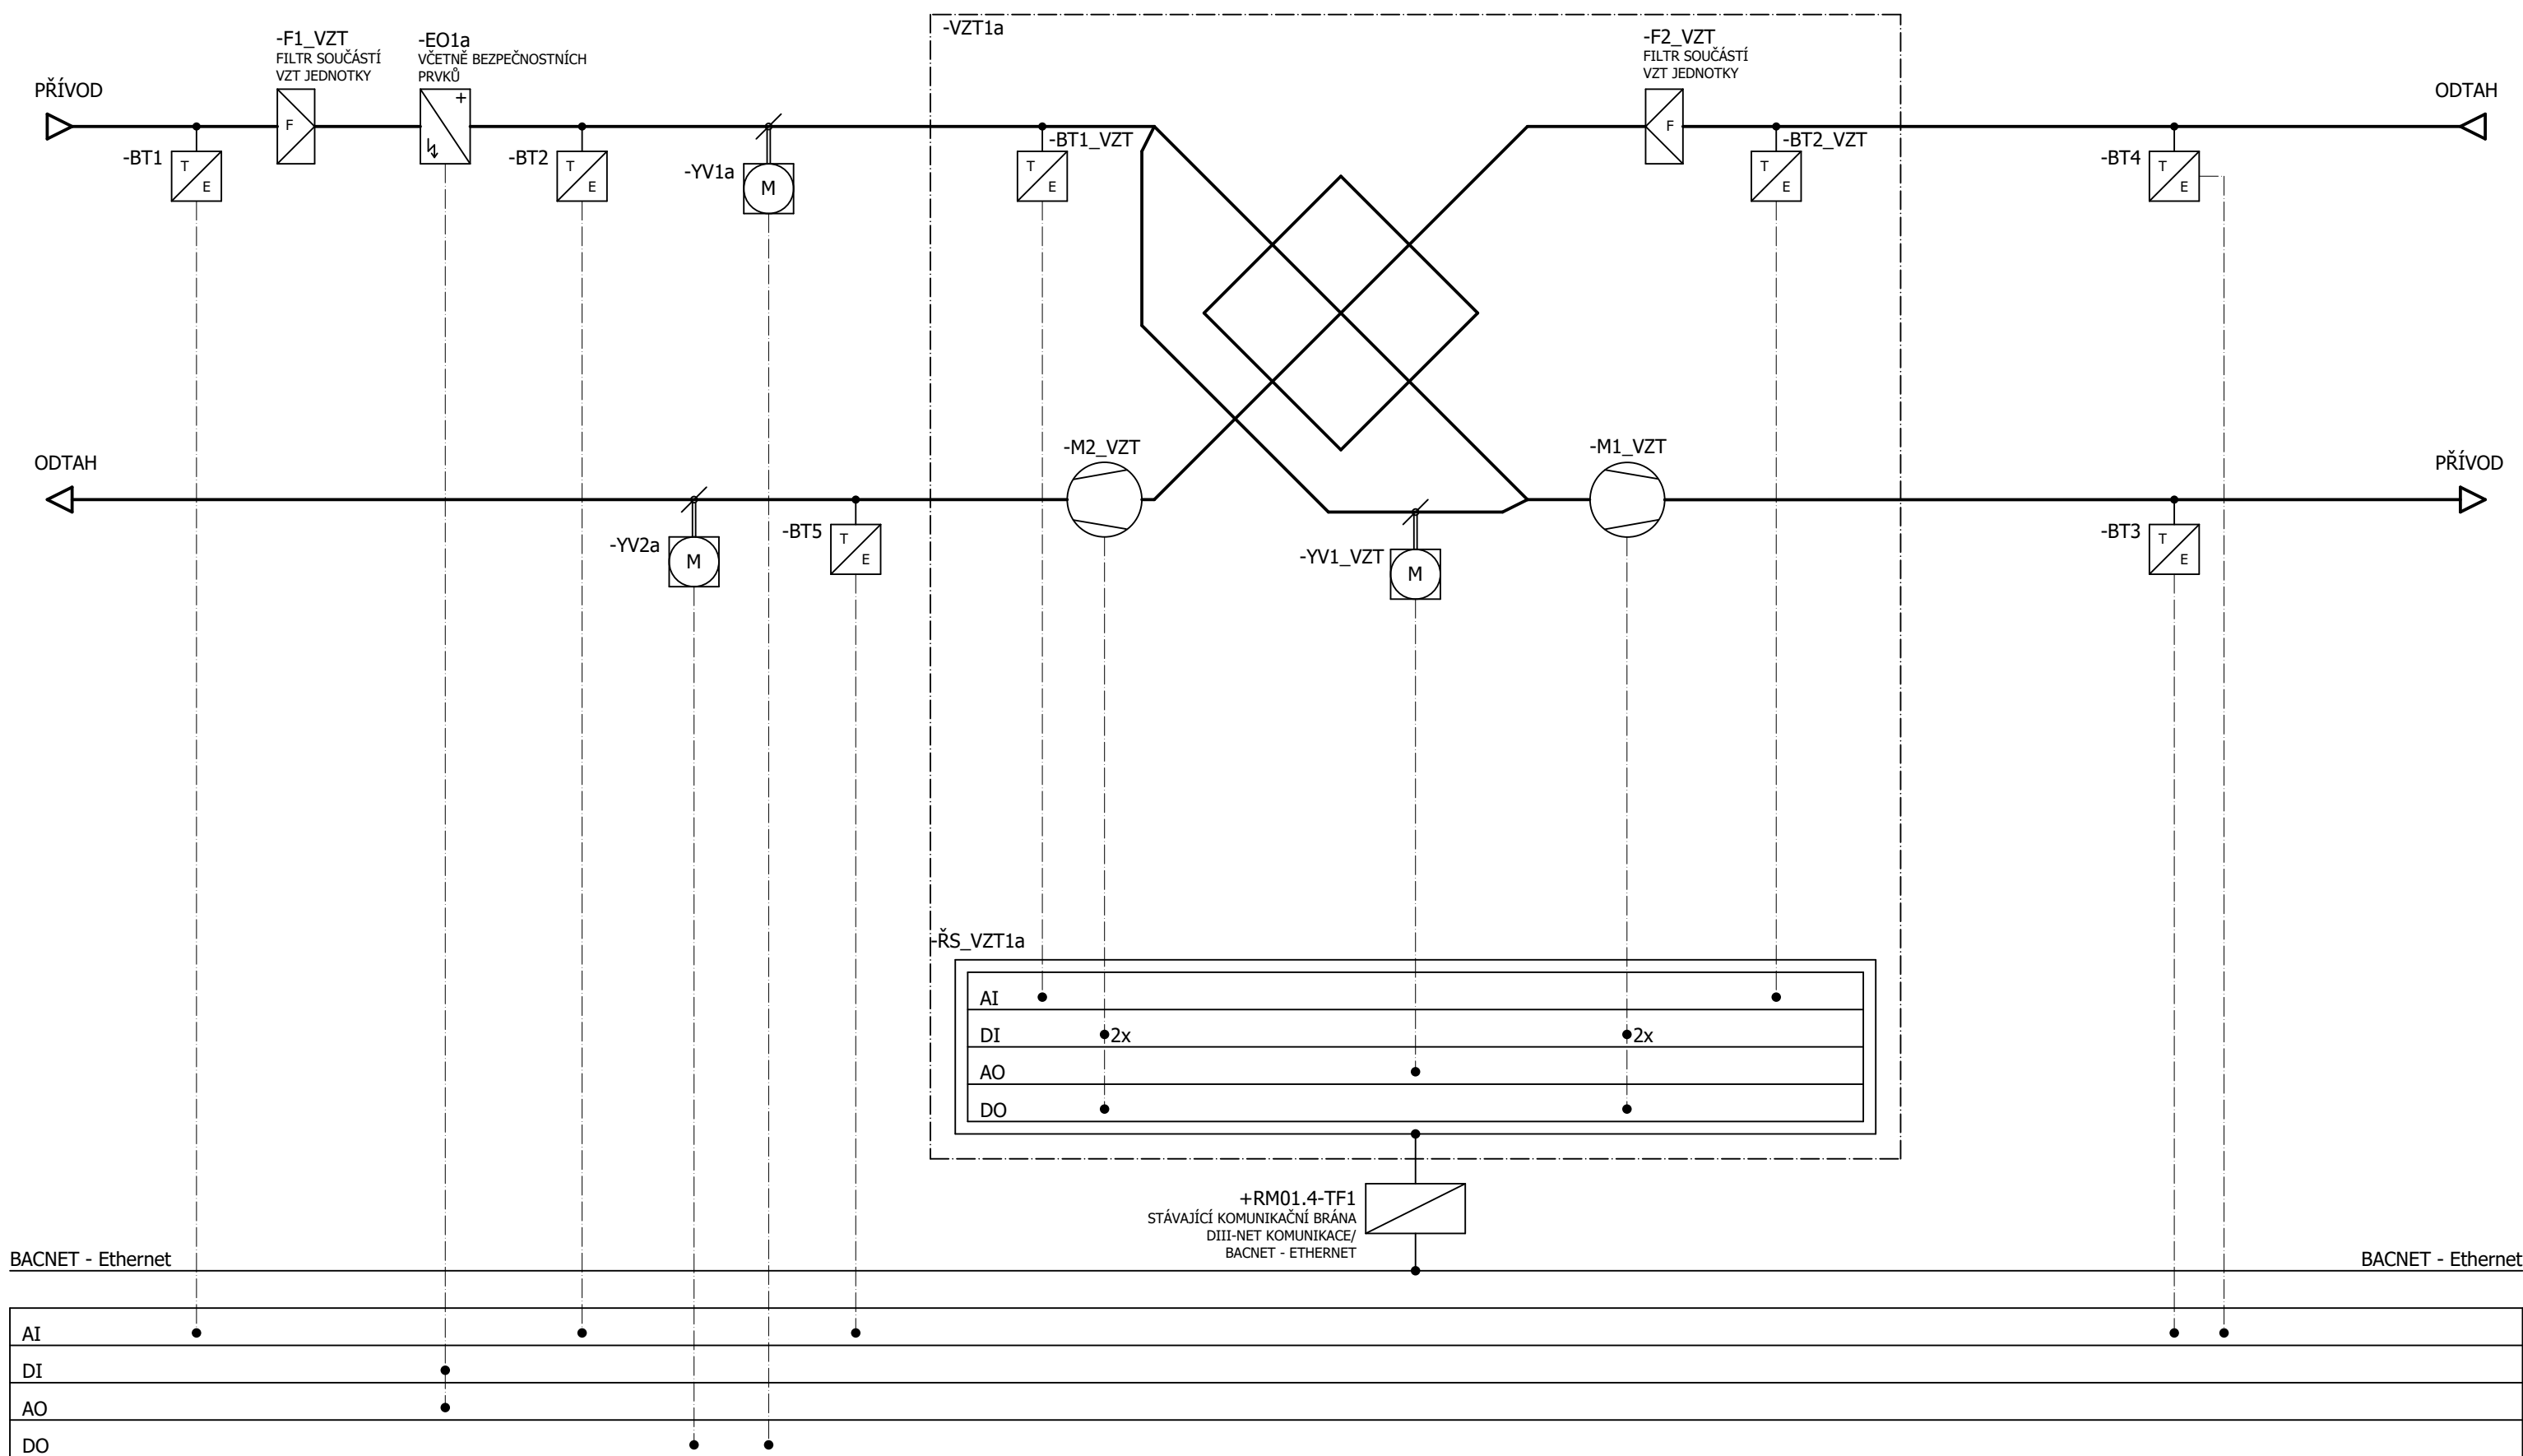[illegible]



REGULAČNÍ OKRUH = 401b - VĚTRÁNÍ FAKULTNÍHO FOYER

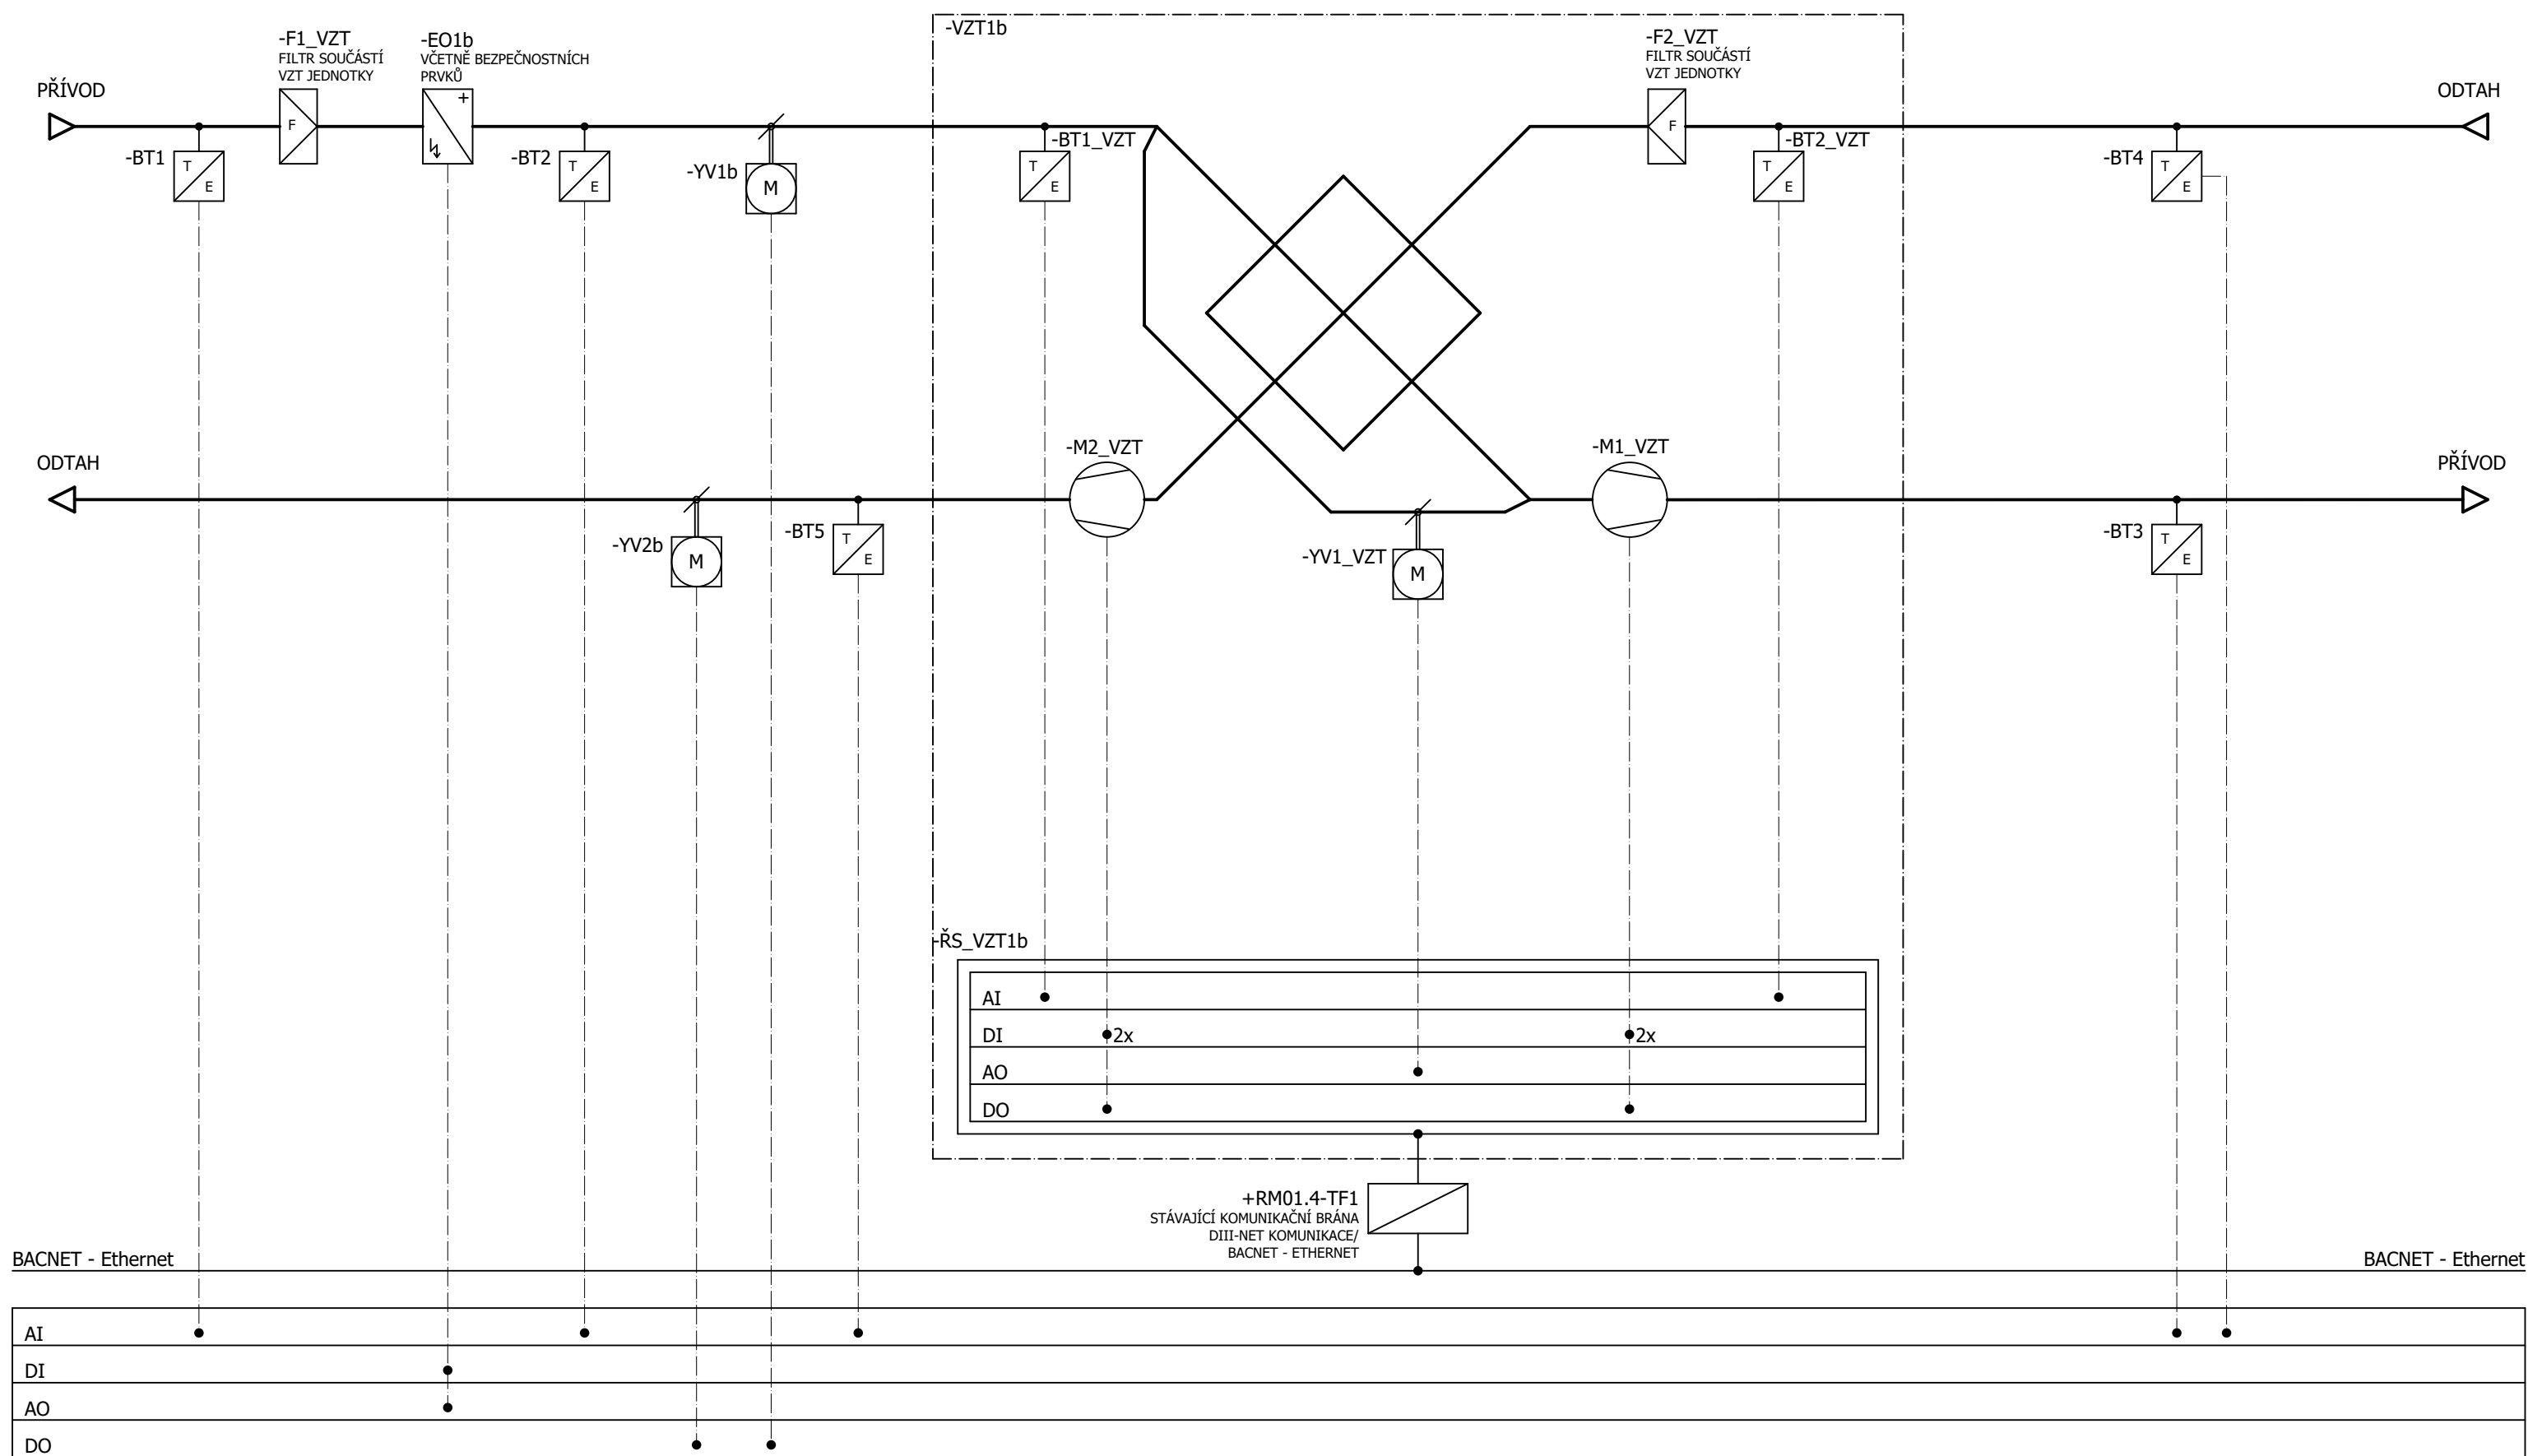






0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



REGULAČNÍ OKRUH = 403 - VĚTRÁNÍ CHODEB V 1.PP

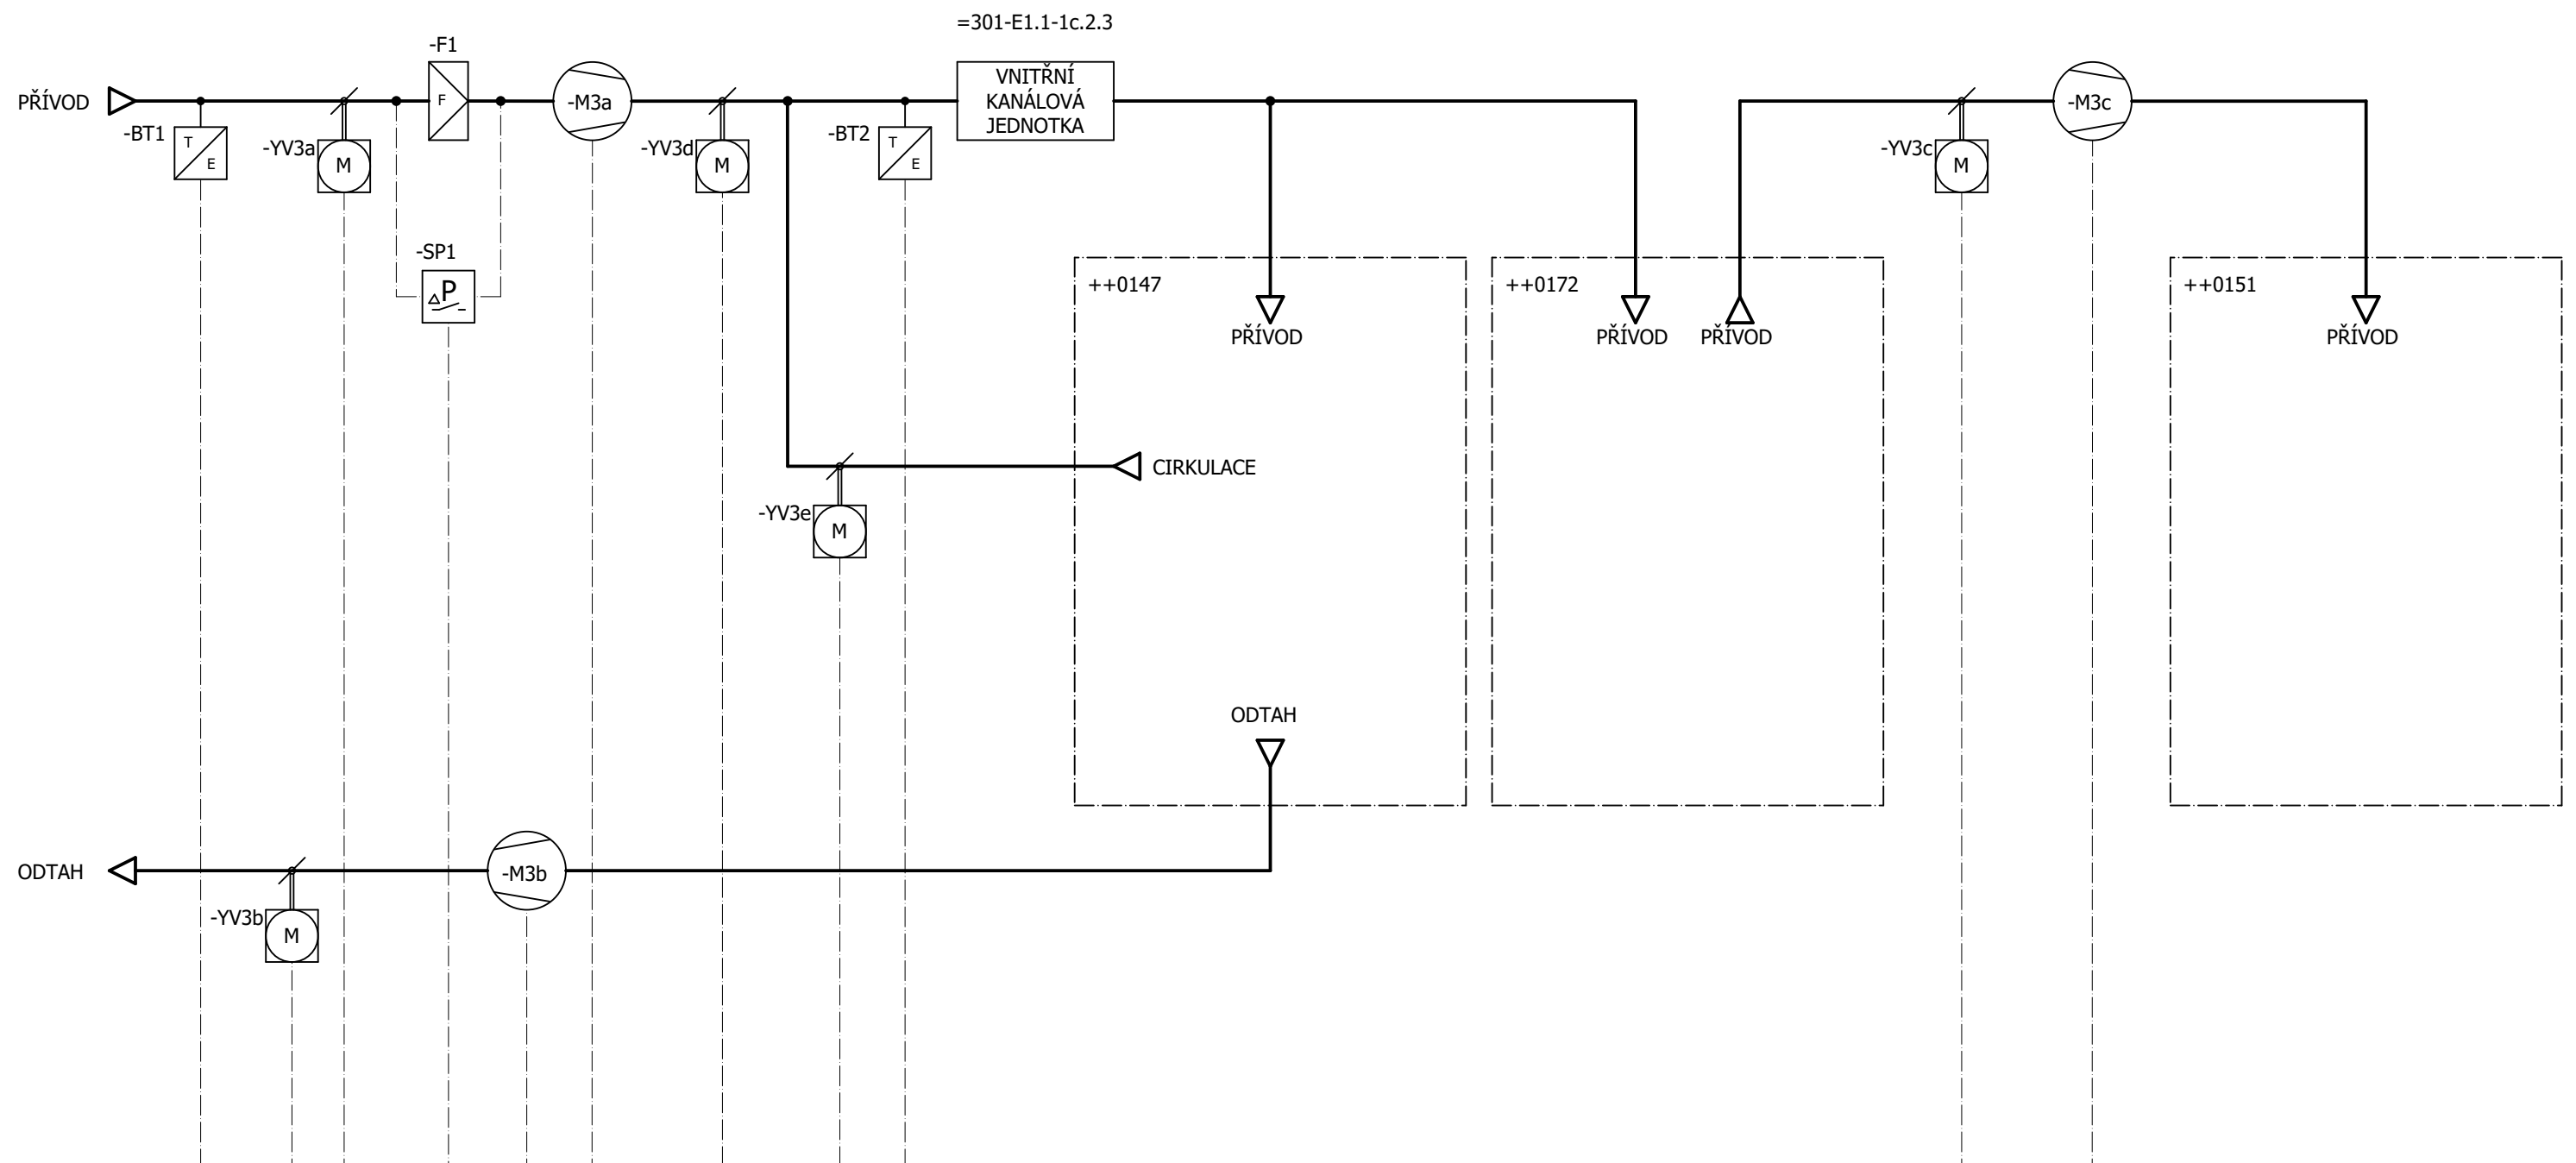[illegible][illegible]

