

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 23.09.2020

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01
Číslo zákazníka/projektu.: 00011 / 09/028

Projektant/montážní firma:

Společnost: Pila Olomoučany SO 01 OPRAVY KOTELNY


Název:

Ulice:

PSČ:

Telefon:

Bezejmenná

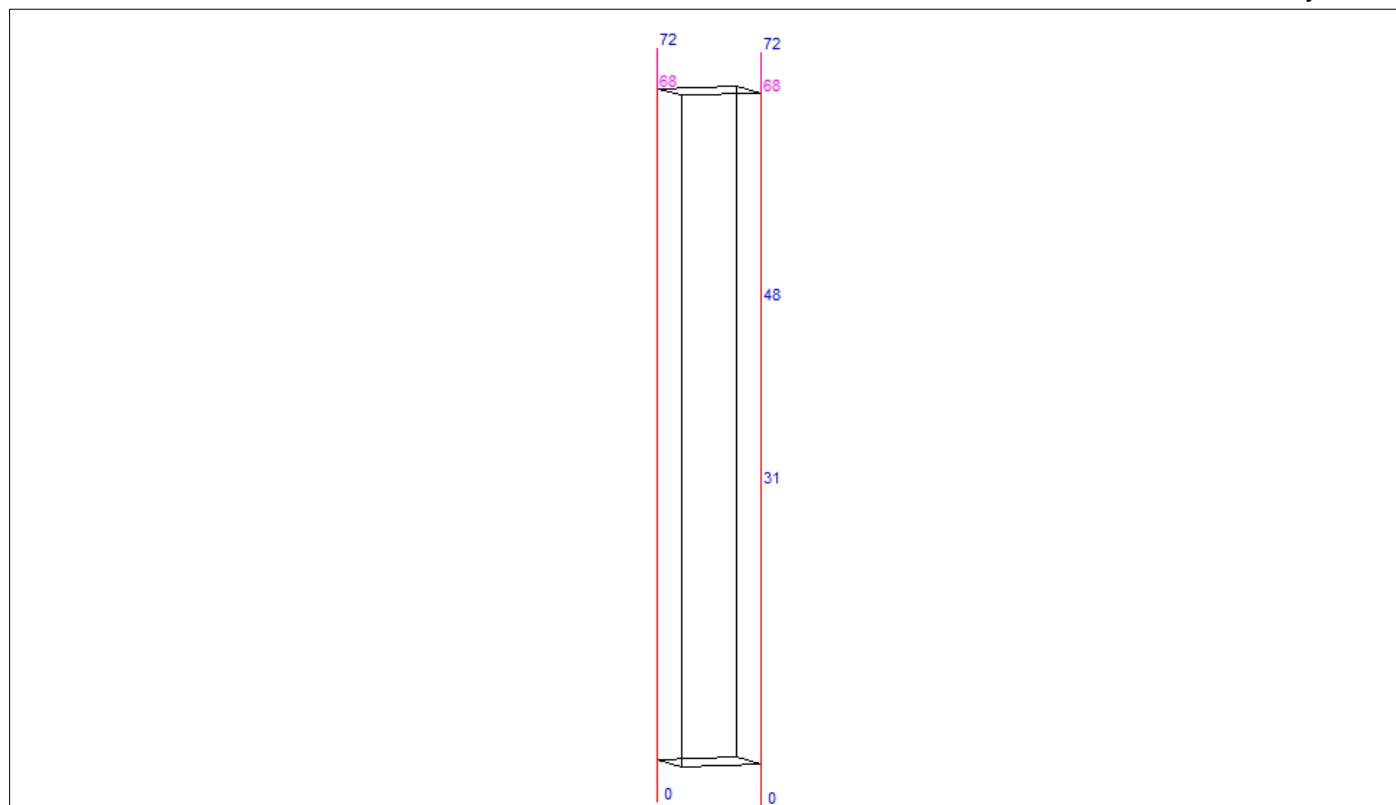

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00011

Jméno: 2020 K

Ulice:

PSČ: --

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

k_m - Izolační hodnota k_m : 1

Úroveň potenciálu: -1 m

Max. dostatečná vzdálenost 68 cm

Projekt:

Číslo projektu: 09/028

Název projektu: Rekonstrukce teplovodní kotelny na dřevní biomasu

Ulice:

PSČ: --