

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ  
NA VÝVOD OSADIT POJISTKY 80A


KABEL CYKY-J-4x25  
V CHRANICE KOPFLEX 110

parkoviště  
betonová zámková dlažba



odpojeno

RH

ULOŽENÍ KABELU NN  
POD BETON. PLOCHOU

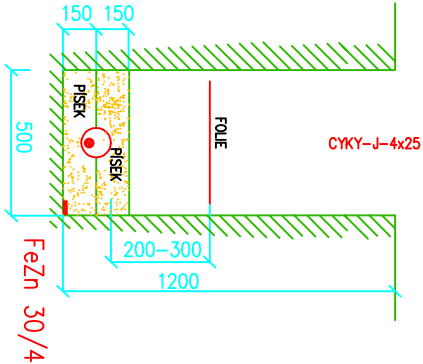

ULOŽENÍ KABELU NN  
V ZELENÉM PASU

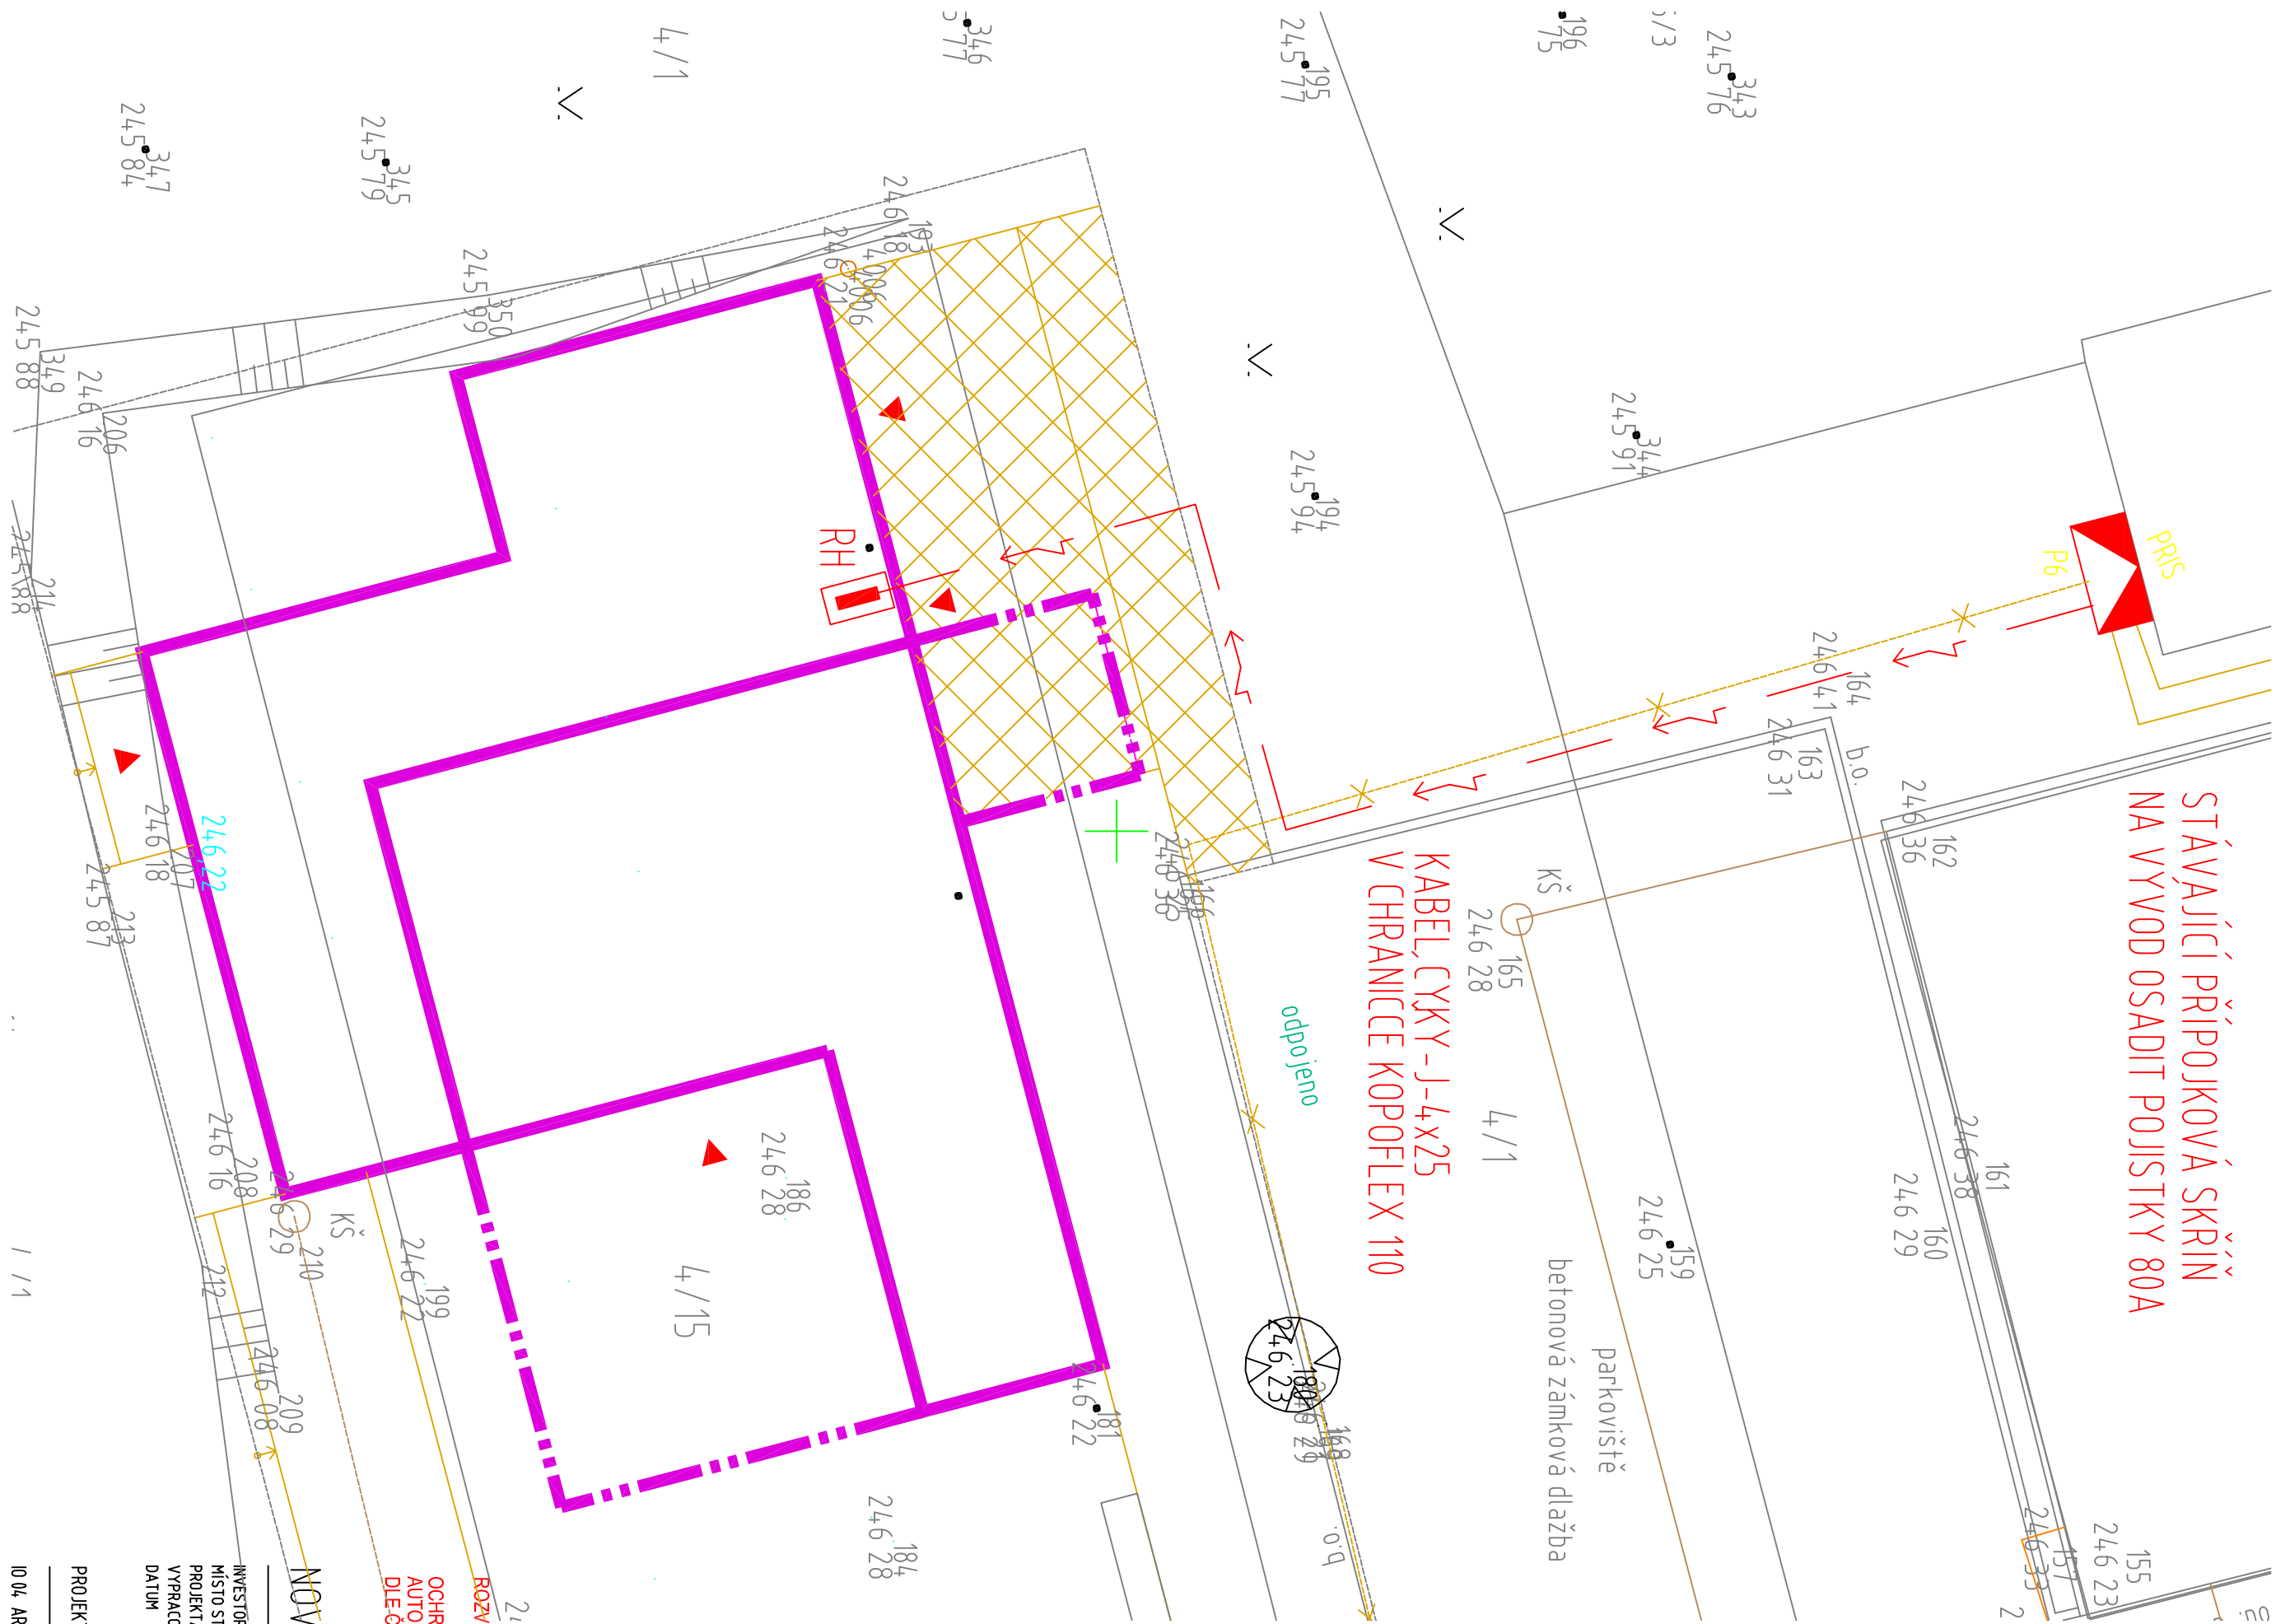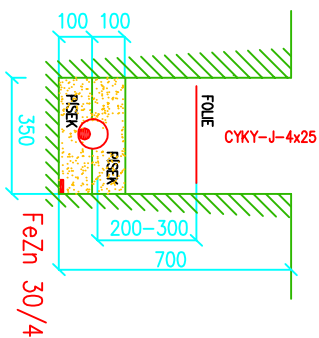

#### LEGENDA

HRANICE ŘEŠENÉHO PROSTORU - 1. ETAPA

- Hranice pozemků
- Obrysy budov
- Komunikace a plochy
- Oplocení
- El. síťové vedení VN E.Dn 22kV
- El. síťové vedení VN E.Dn 6kV
- Páterní rozvody NN Mendlu
- Venkovní osvětlení Mendlu
- Osvětlovací tělesa
- Metropolitní datová síť (sdružená trasa)
- Telefon - Mendlu
- Slaboproudý koridor Mendlu
- Kabeľy T-Mobile v areálu Mendlu
- Vodovod
- Kanalizace
- Plyn, potrubí nízkotlak
- H AREÁLOVÝ PODZEMNÍ HYDRANT DN 80
- Š ŠOUPĚ SE ZEMNÍ SOUPRAVOU

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3FEN ~ 50Hz 400V TN-C  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM PROVEDENA  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

NOVOSTAVBA MODULÁRNÍHO OBJEKTU MENDEL DESIGN LAB

INVESTOR  
MÍSTO STAVBY  
PROJEKTANT  
VYPRACOVAL  
DATUM

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ  
P.Č. 4/15, 4/1, k.ú. ČERNÁ POLE  
ING. VOJTECH HOLÍK  
ING. VOJTECH HOLÍK  
06/2020

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - DPS

10 04 AREÁLOVÝ ROZVOD NN

SITUACE

MĚŘITKO 1:100

VÝKRES Č. 8

ateliér pelikán  
Elipova 22, Brno 602 00  
mobil: +420 732 732 950  
e-mail: pelikan@atelierpelikan.cz  
www.atelierpelikan.cz

Sadobavětel  
Ing. Vojtěch Holík  
Luzná 19, 617 00 Brno  
tel.: +420 603 438 62  
e-mail: vholik@iol.cz