


Přítížení základů 2.PP
 uvedené jsou charakteristické hodnoty
 průměrný souč. zatížení 1,4

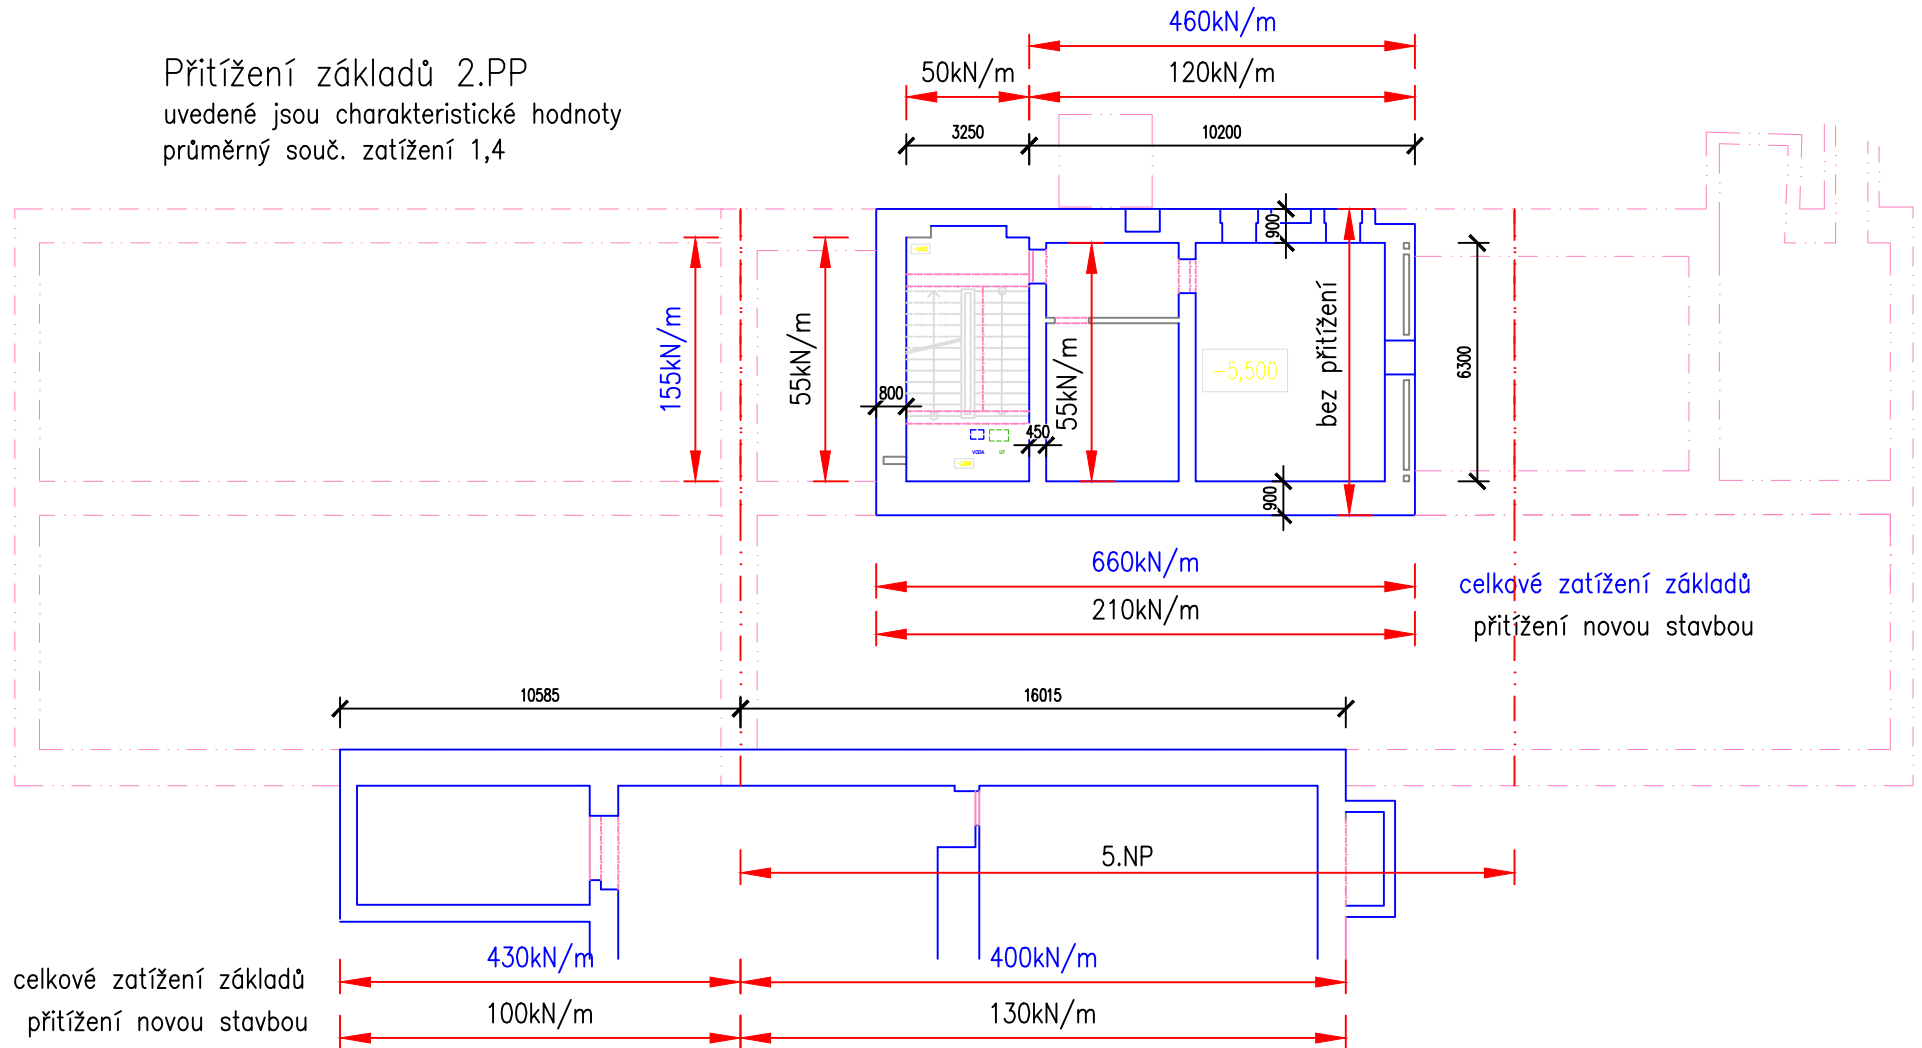

$$0,000 = 240,77$$

Šířky základů nelze ověřit, přenést celé přítížení

Z.S. předpoklad 0,75m pod podlahou tj. $-6,25 = 234,52$