


Přítížení základů 1.NP

uvedené jsou charakteristické hodnoty
průměrný souč. zatížení 1,4

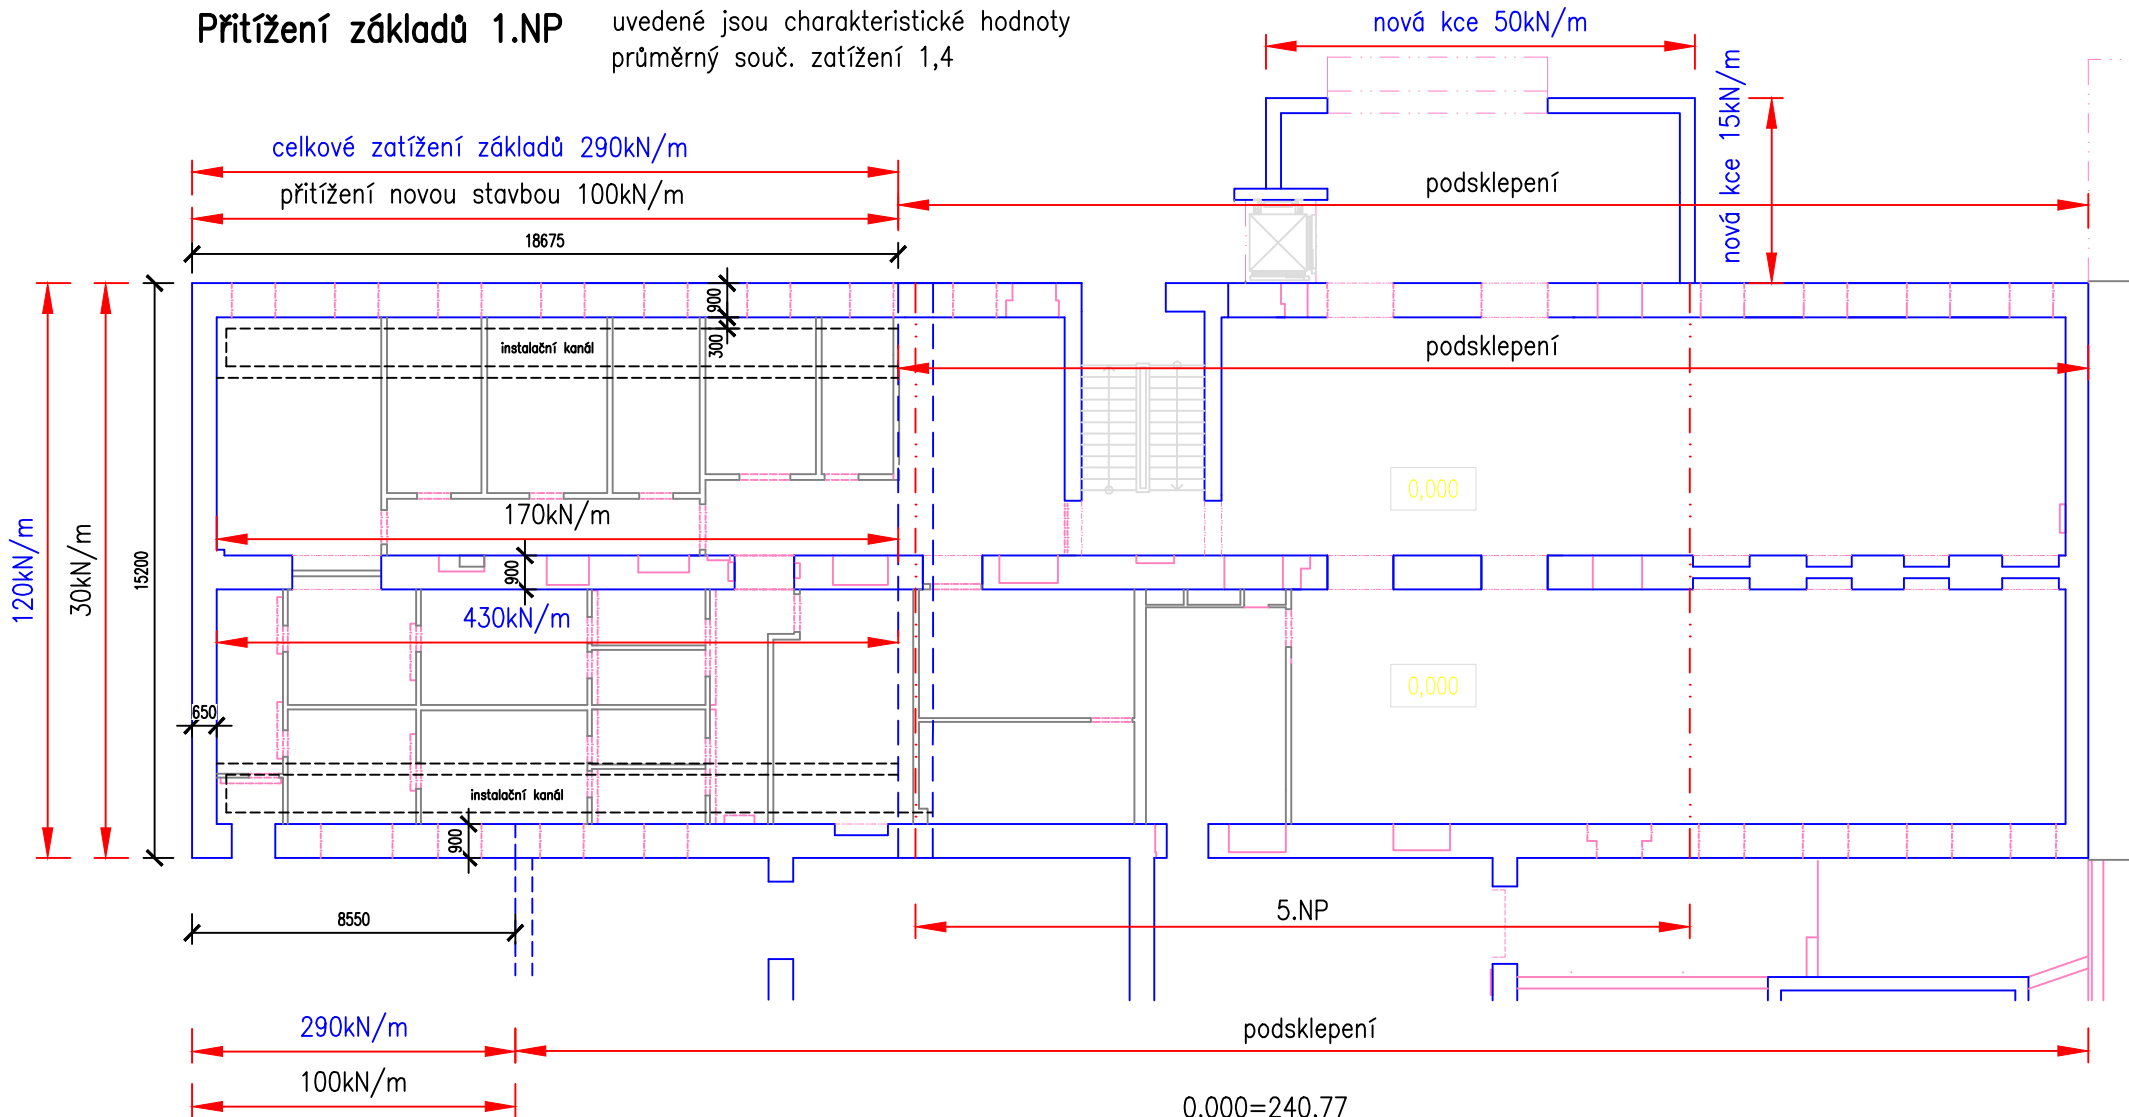

Šířky základů nelze ověřit, přenést celé přetížení

0,000=240,77

Z.S. předpoklad 1,2m pod podlahou, tj.-1,200=239,57