


# Přítížení základů 1.PP

uvedené jsou charakteristické hodnoty  
průměrný souč. zatížení 1,4

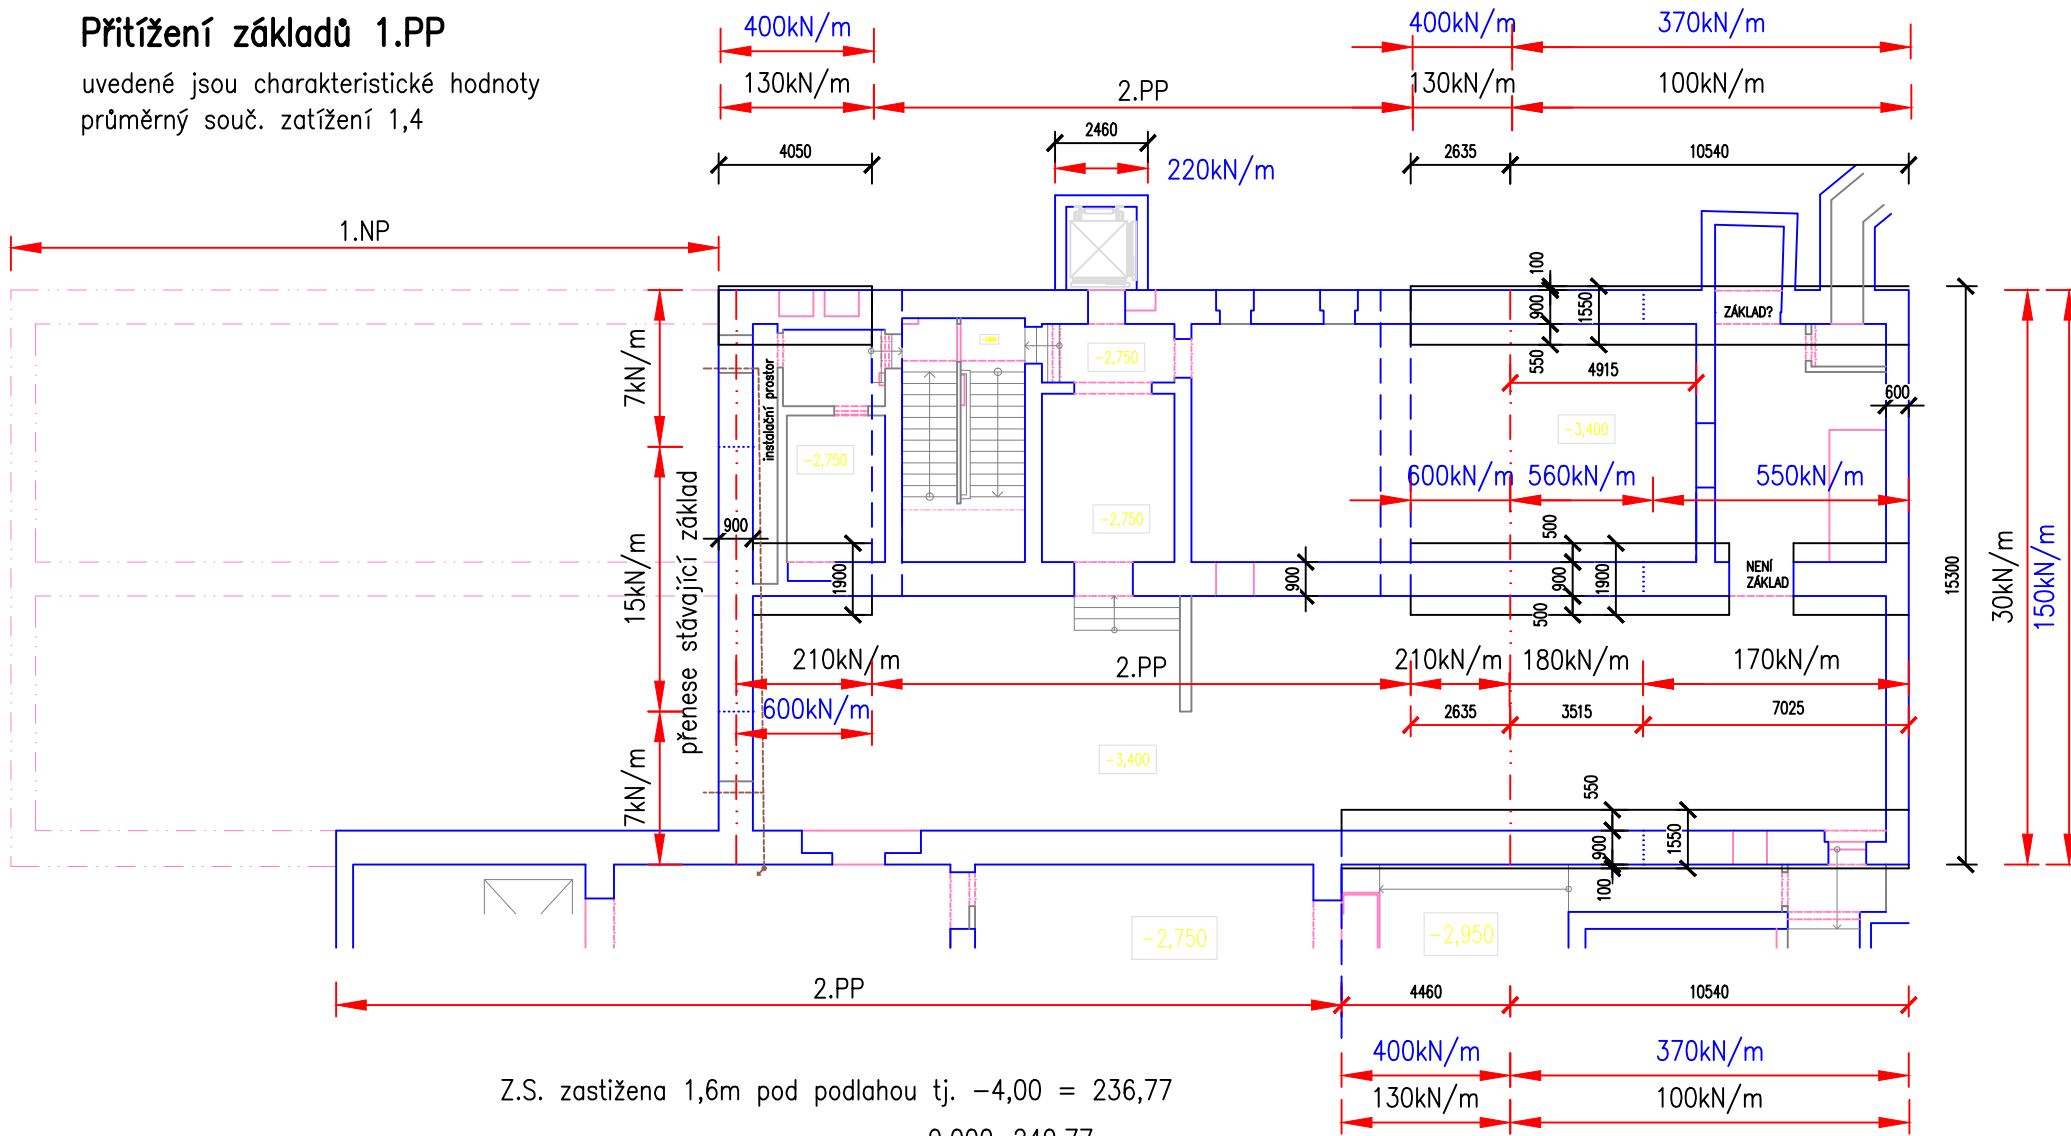

Z.S. zastižena 1,6m pod podlahou tj. -4,00 = 236,77  
0,00=240,77