


PŮDORYS VLHKOSTNÍHO PRŮZKUMU

budova LDF MENDELU, objekt "B", ústav 429
Zemědělská 810/3, Brno

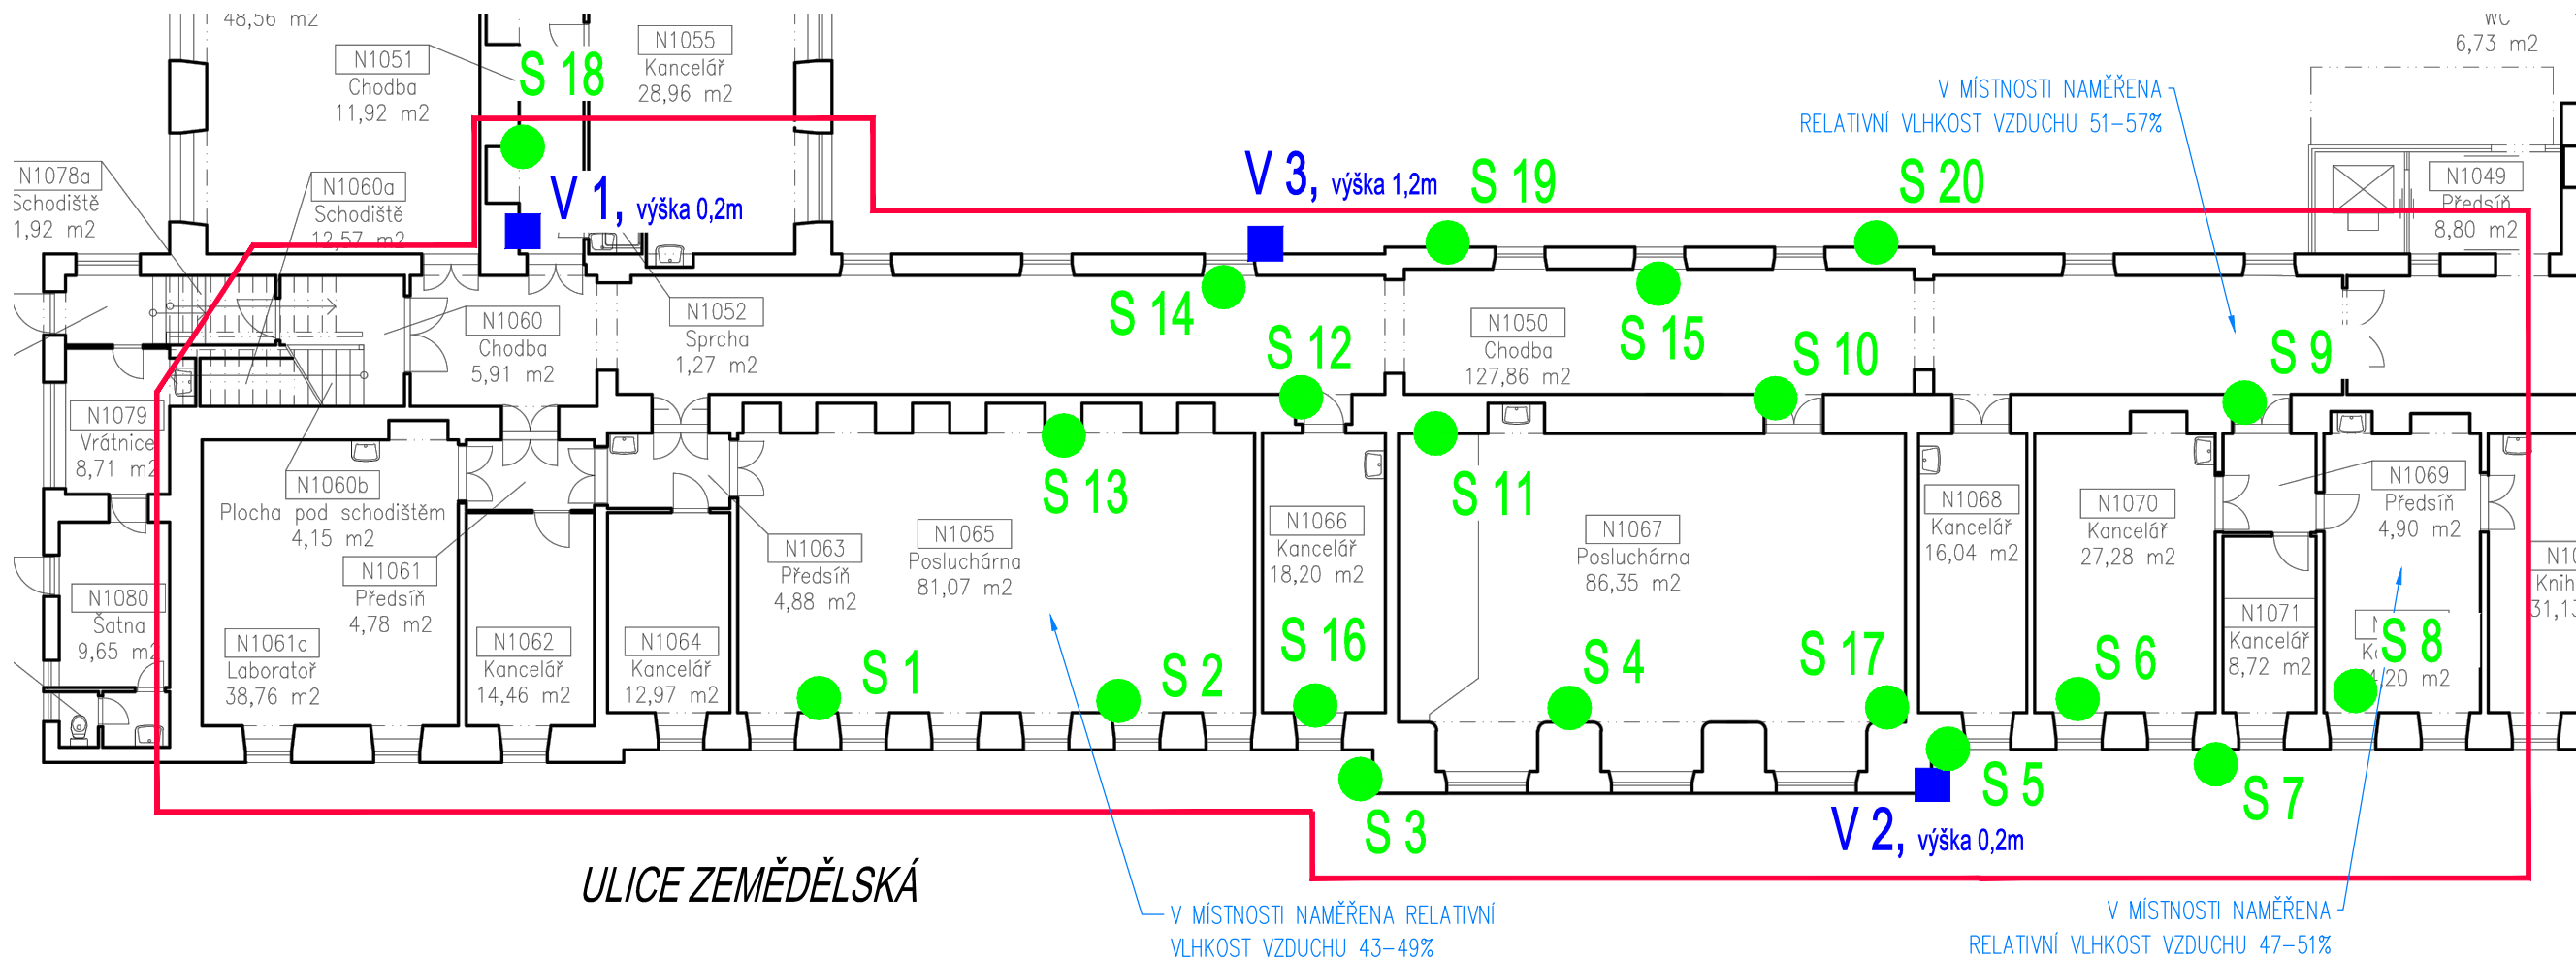

NAMĚŘENÉ HODNOTY VLHKOSTI ZDIVA

LEGENDA

- S1 NEDESTRUKTIVNÍ MĚŘENÍ VLHKOSTI VE SVISLÉM PROFILU VIZ HODNOTY V TABULCE
- V 1, výška 0,2m VZOREK PRO LABORATORNÍ ANALÝZU, UVEDENA VÝŠKA ODBĚRNÉHO MÍSTA NAD PODLAHOU/TERÉNEM
- VYMEZENÍ ROZSAHU PROVEDNÉHO PRŮZKUMU

Č. sondy	Výška nad podl. (m)	Hmotnostní vlhkost (%)
S1	0,2	4,1%
	0,8	3,3%
	1,3	2,4%
S2	0,2	3,2%
	0,8	2,6%
	1,3	2,1%
S3	1,3	3,2%
S4	0,2	4,6%
	0,8	3,6%
	1,3	3,1%
S5	0,2	6,8%
	0,8	5,7%
	1,3	5,4%
S6	0,2	3,9%
	0,8	3,4%
	1,3	2,8%
S7	1,3	4,6%
S8	0,2	3,2%
	0,8	2,4%
	1,3	2,2%

Č. sondy	Výška nad podl. (m)	Hmotnostní vlhkost (%)
S9	0,2	2,7%
	0,8	2,2%
S10	0,2	2,9%
	0,8	2,4%
S11	1,3	2,8%
S12	0,2	2,6%
	0,8	2,2%
S13	0,2	3,3%
	0,8	2,8%
	1,3	2,1%
S14	0,8	6,7%
S15	0,8	7,1%
S16	0,2	3,1%
	0,8	2,3%
	1,3	2,8%
S17	0,2	4,1%
	0,8	3,5%
	1,3	3,1%
S18	0,2	2,8%
	0,8	2,4%
S19	1,3	5,2%
S20	1,3	6,1%