

## Úsekový protokol

**Úsek**                      **Š1\_Š0**

Horní šachta              Š1

Dolní šachta             Š0

**Všeobecná kmenová data**

**Délka úseku**            26.70 m  
**Druh kanalizace**      systém smíšené vody, odtok volné hladiny  
v uzavřeném profilu  
**Rok výroby**  
**Materiál**                Kamenina  
**Výstelka**  
**Stav**                    K dispozici (v provozu)  
**Komentář**

**Poloha**

**Místní část**            Areál Mendlovy univerzity  
**Ulice**                    Zemědělská 1665/1  
**Větev**  
**Záplavová oblast**    Ne  
**Poloha vrchní  
vrstvy**                    Chodník/cyklostezka/cesta zpevněné  
**Komentář**

**Geometrie**

**Druh profilu**            Kruhový profil  
**Šířka**                    500 mm  
**Výška**                    500 mm  
**Délka potrubí**  
**Výška dna nahoře**  
**Výška dna dole**

**Parametr životního prostředí**

**Druh odpadní vody /  
média**  
**Druh odpadní vody  
WGS**  
**Vzdálenost podz.  
vody**  
**Ochrana vody**  
**Druh půdy**

**Ostatní**

**Staré označení  
objektu**  
**DMP-délka**  
**Funkce**  
**Průběh tisku**  
**Jmenovitý tlak**

**Inspekce 20.08.2019**

**Insp. směr**            Ve směru toku  
**Délka inspekce**      26.70 m  
**Vzdál. referenčního  
bodu**                    Středový bod počáteční šachty nebo  
inspekčního otvoru  
**Druh inspekce**        Kamera s vlastním pohonem  
**Proces inspekce**      TV-prohlídka  
**Poznámka**

**Inspektor**             M. Holba, M. Charvát  
**Počasí**                    Bez srážek  
**Teplota**                  25 °C  
**Čištění**                  Ne  
**Vodoprávní správa**    Nebyla učiněna žádná opatření  
**Nosič dat**

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:00:02	0.00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, Š1
	00:00:45	0.90	BAB.C.B		Poz: 12 - 12; Tvorba prasklin, Rozestupující se prasklina, Na obvodu potrubí, Šířka = 3mm
	00:03:40	26.70	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, Š0

## Grafika úseku

<b>Úsek</b>	<b>Š1_Š0</b>	<b>Datum insp</b>	20.08.2019
Horní šachta	Š1	<b>Druh</b>	systém smíšené vody, odtok volné
Dolní šachta	Š0	<b>kanalizace</b>	hladiny v uzavřeném profilu


**Kmenová data**

Délka úseku	26.70 m
Místní část	Areál Mendlovy univerzity
Ulice	Zemědělská 1665/1
Materiál	Kamenina
Druh profilu	Kruhový profil
Rozměr [mm]	500 / 500

**Inspekce**

Insp. délka	26.70 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	M. Holba, M. Charvát
Nosič dat	
Komentář	

Směr znázornění: Ve směru prohlídky

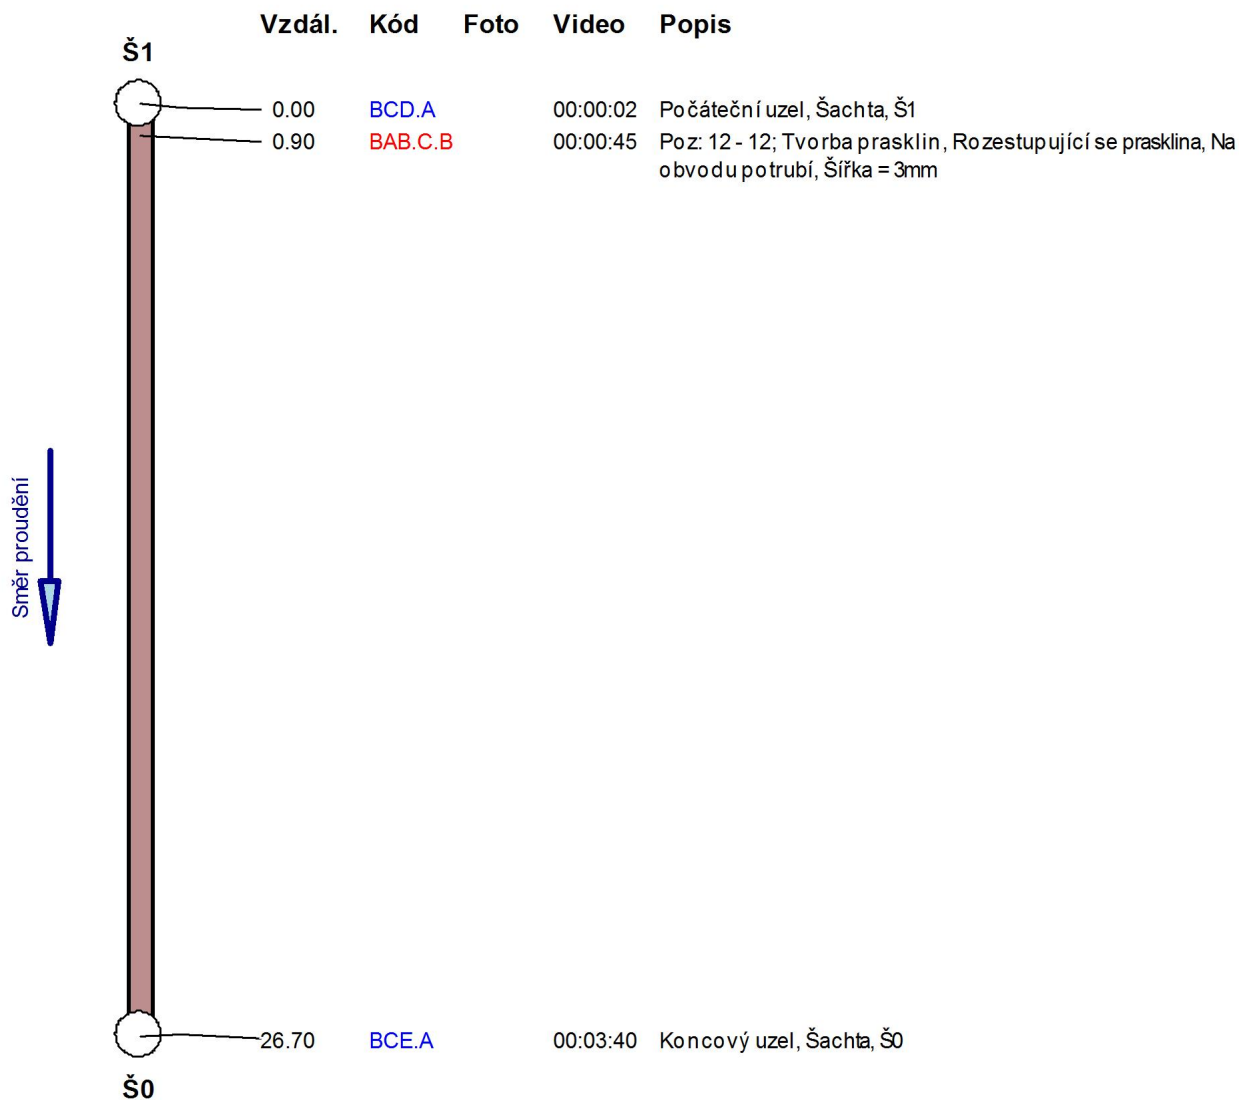

## Měření sklonu a teploty

Úsek	Š1_Š0	Datum insp	20.08.2019
Horní šachta	Š1	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	Š0	Výška dna dole	
Druh kanalizace	systém smíšené vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	M. Holba, M. Charvát
Materiál	Kamenina	Délka úseku	26.70 m

### Data sklonu

Průměrný sklon přípojky = -2.26%



### Výškový profil

