



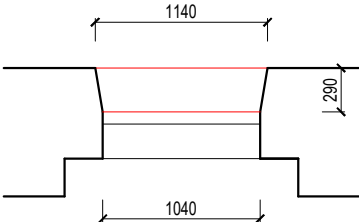
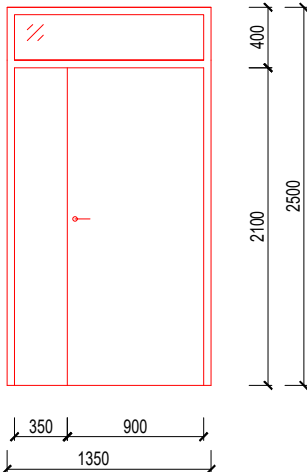
URBAN ČELIKOVSKÝ
ARCHITEKTI

NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE BIOMETRICKÉ LABORATOŘE V OBJ. B (N3050)					
PROJEKTANTI:	Ing.arch. Lukáš Urban	STAVEBNÍK:	Mendelova univerzita v Brně	STUPEŇ:	Dokumentace pro provedení stavby
	Ing.arch. Martin Čelikovský		Zemědělská 1665/3, 613 00 Brno	DATUM:	06.2024
	Tomešova 563/2b, Brno	MÍSTO STAVBY:		MĚŘÍTKO:	1:50
	atelier@urban-celikovsky.cz		Zemědělská 1665/3, 613 00 Brno	VYPRACOVAL:	Ing.arch. Lukáš Urban
NÁZEV VÝKRESU: NÁVRH - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ					ČÍSLO VÝKRESU: D.07

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ - SEZNAM PŘÍLOH

POČET KUSŮ		
OZN	NÁZEV	KUSŮ
T1	VNITŘNÍ PARAPET OKEN	2
T2	VSTUPNÍ DVEŘE	1
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE BIOMETRICKÉ LABORATOŘE V OBJ. B (N3050)		
ČÁST DOKUMENTACE: Dokumentace pro provádění stavby		
VYPRACOVAL: Ing. arch. Lukáš Urban		
REVIZE: 00		
DATUM: 06.2024		
STRANA: 01		

TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

OZN	SCHEMA	MÍSTNOST	POČET KUSŮ
T1		VNITŘNÍ PARAPET OKEN Vnitřní parapetní deska s čelním oblýmnosem. Rozměry: 1040-1140mm, šířka 300mm, tl. 16mm Materiál: postforming, povrchová úprava ošetruvzdorný laminát CPL Barva: bílá Kotvení: lepeno nízkoexpanční pistolovou pěnou Poznámka: Boční hrany ořezané ABS páskou nebo opatřeny plastovými bočními krytkami. Styk parapetu a rámu oken bude zatmelen trvale pružným tmelem v barvě desky. Boky parapetu zešikmené dle tvaru ostění.	N30502
T2		INTERIÉROVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM Rozměr křídla: 900 + 350 / 2100 + 400mm Rozměr stavebního otvoru: 1350 / 2500mm (bude provedeno dle skutečnosti) Zárubeň: Profilovaná obložková zárubeň Povrch zárubně: RAL 1013 Světlá krémová pololesk Dveřní křídlo: Dveřní křídla plná hladká, lakovaná Nadsvětlík zasklený čirým požárním sklem s matnou fólií Povrch křídla: RAL 1013 Světlá krémová pololesk Kování, klika: Pevné závěsy, kartáčovaná nerez, štítkové objektové kování - klika/klika - přesný typ bude před realizací upřesněn uživatelem a projektantem; automatická samozamykací vložka s elektromechanickým odemčením, napojeno na čtečku kartového systému, paniková funkce z vnitřní strany Požární odolnost: EI30 DP3 C2 Akustika: Neprůzvučnost dveří Rw = 32 dB Poznámka: V místě zavřeného křídla dveří bude osazena podlahová přechodová lišta, samozavírač s kluznou lištou, v nadsvětlíku proveden nápis čísla učebny (viz realizované části stavby).	N30501P
Pozn.: Všechny rozměry je nutno doměřit na stavbě! Výpis slouží pouze pro nacenění prvků. Veškeré materiálové a barevné provedení bude odzorgováno investorem nebo klientem.			
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE BIOMETRICKÉ LABORATOŘE V OBJ. B (N3050) ČÁST DOKUMENTACE: Dokumentace pro provádění stavby VYPRACOVAL: Ing. arch. Lukáš Urban		REVIZE: 00 DATUM: 06.2024 STRANA: 02	