


ULOŽENÍ POTRUBÍ VODOVODU
PE100 SDR 11

LEGENDA:

- 1 - HUTNĚNÝ ZÁSYP
- 2 - HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ OBSYP
DO VEL. ZRN 4mm
- 3 - HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE
DO VEL. ZRN 4mm
- 4 - POTRUBÍ PE100 SDR 11 d32
- 5 - VYHLEDÁVACÍ VODIČ CYKY 2*4mm2
- 6 - VÝSTRAŽNÁ FOLIE

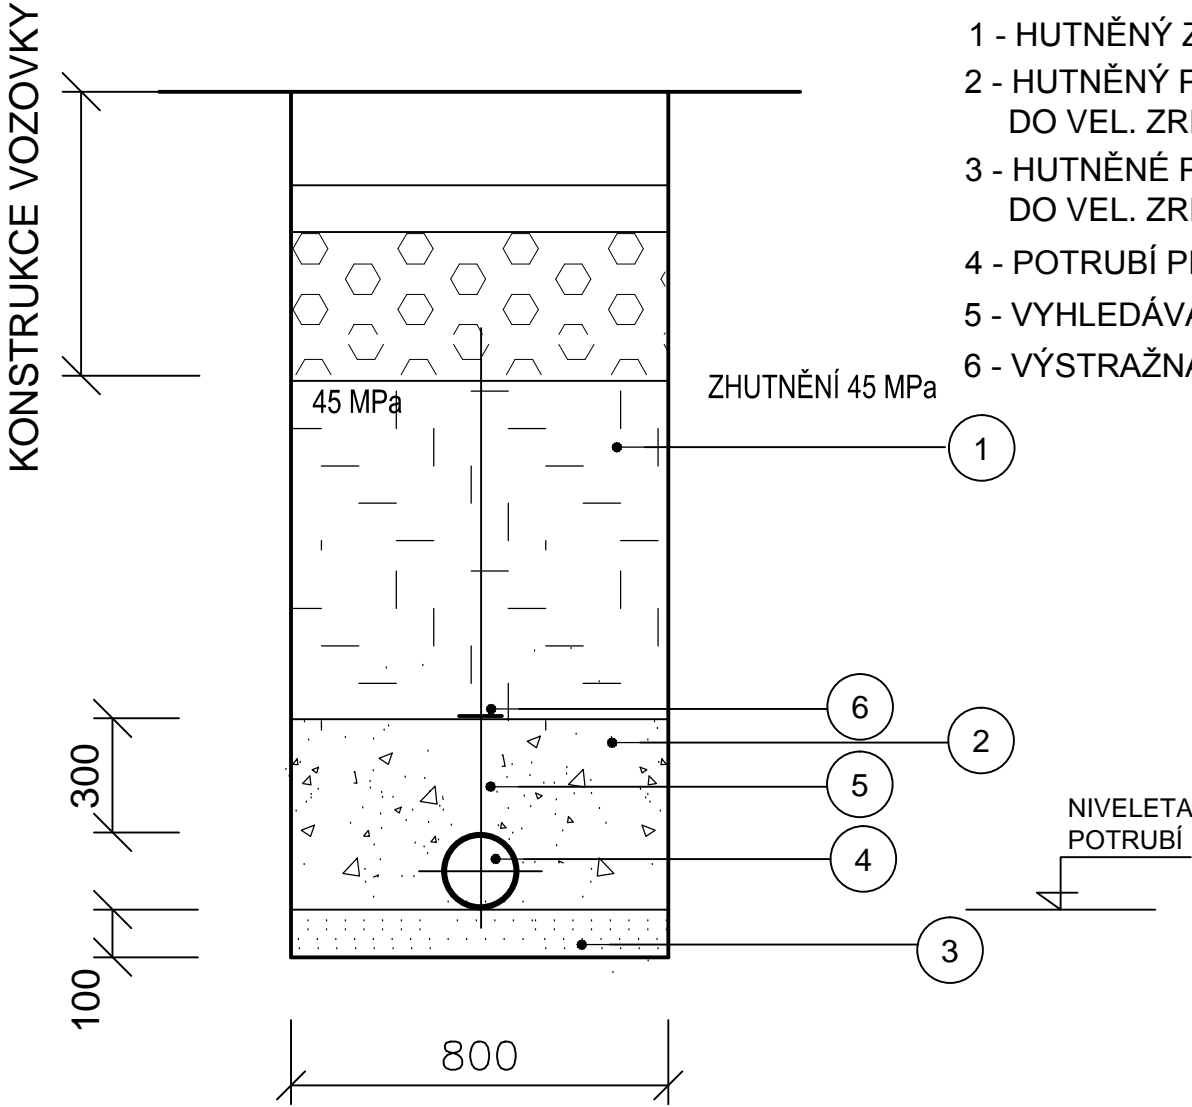

KRESLIL	VYPRACOVAL	ODP. PROJEKTANT	PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ ATELIER HRADEC NAD MORAVICÍ OPAVSKÁ 228 tel. 572 549 928	
Ing. Zbyněk Remeš		Ing. Zbyněk Remeš		
KRAJ: Jihomoravský		Obec: Žabčice	STUPEŇ	DPS
INVESTOR ŠZP ŽABČICE, Zemědělská 53, 664 63 Žabčice			DATUM	07/2014
STAVBA : MENDELU - Splnění podmínek welfare ustájení telat			FORMÁT	2A4
			ARCH. ČÍSLO	—
			MĚŘÍTKO	—
SO-PS : D.1.4.1 Vodovod			Č. VÝKRESU: 06	
OBSAH : ULOŽENÍ POTRUBÍ				