


	OVĚTĚLNÉ OKRUHY	OHŘEV TUV	VYTÁPĚNÍ	CELKEM
FÁZE L1	1 612 W	0 W	6 100 W	7 712 W
FÁZE L2	1 612 W	2 800 W	7 700 W	11 712 W
FÁZE L3	1 488 W	2 200 W	6 600 W	10 188 W

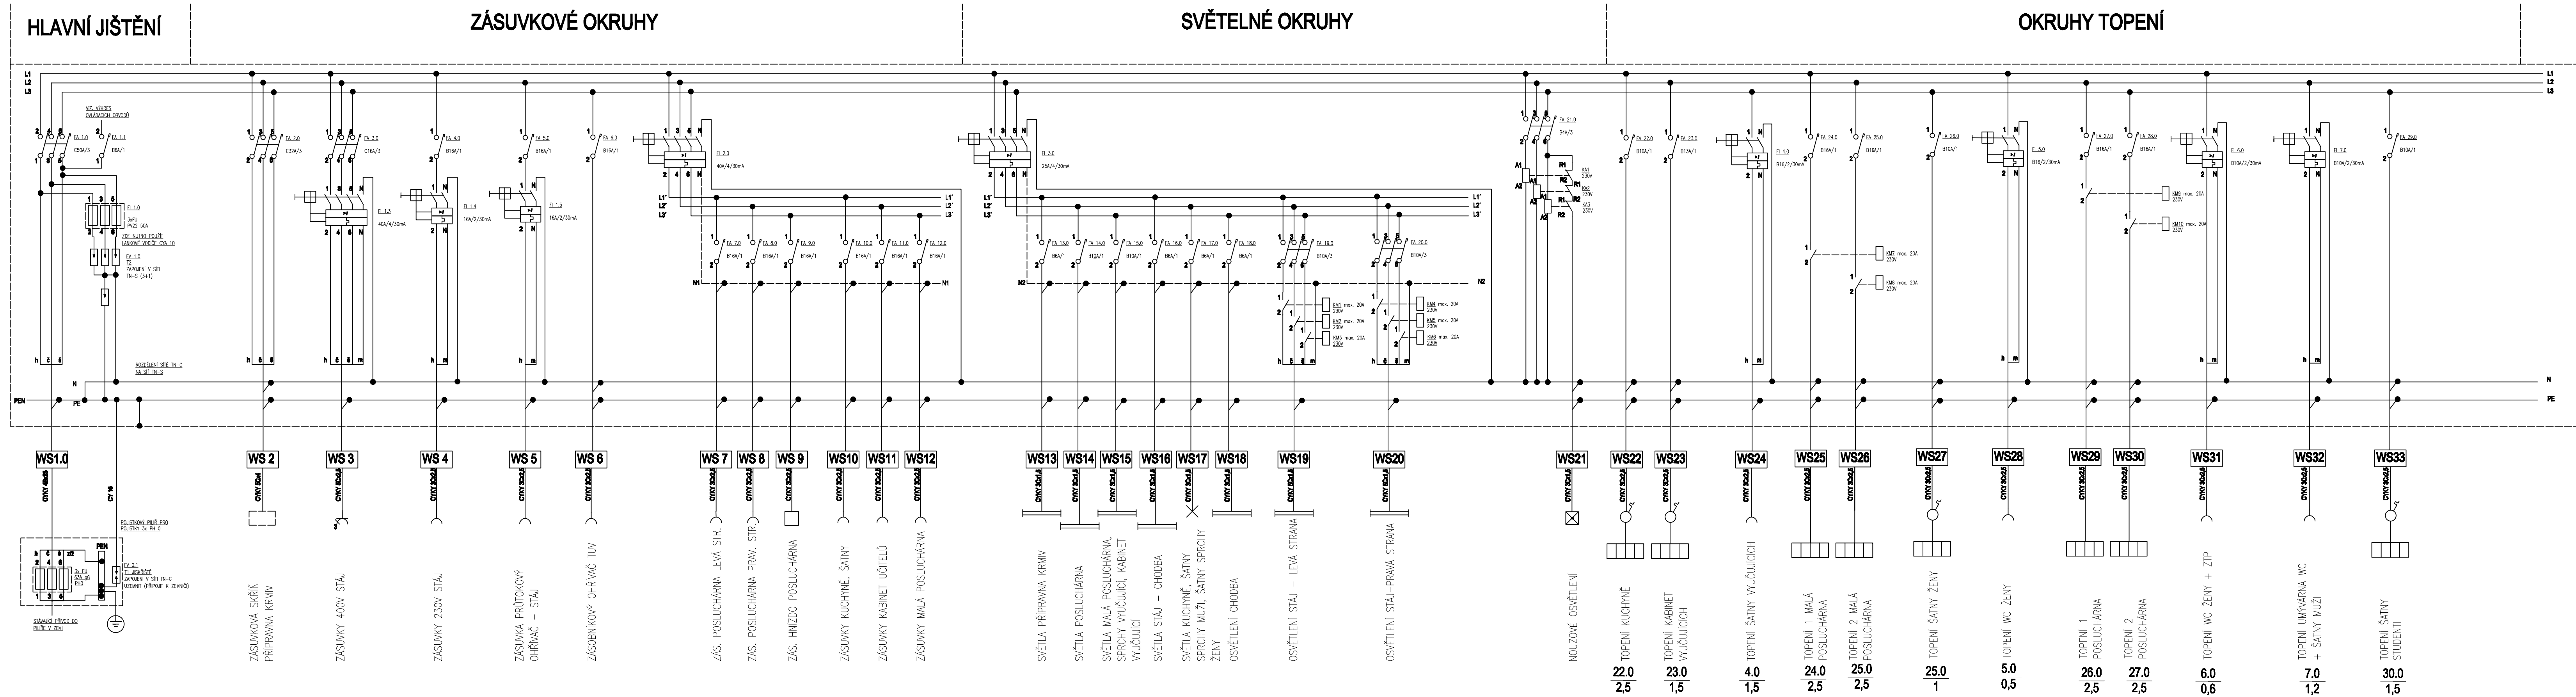

<p>názov stavby:</p> <p>Rekonstrukce zootecnického výukového zázemí na ŠZP Žabčice</p>		
<p>stavební objekt:</p> <p>místo stavby</p> <p>stavebního</p> <p>stupeň PD:</p> <p>část PD:</p> <p>číslo výkresu</p> <p>název výkresu</p>	<p>SO 01 objekt p.ř. 862</p> <p>parcely č. 832 v k.ú. Žabčice</p> <p>Mendelova univerzita v Brně, Záměšnická 1665/1, 602 00 Brno</p> <p>Projektové dokumentace pro provádění stavby</p> <p>D.1.4.1 Elektroinstalace</p> <p>D.1.4.1.5</p> <p>SCHÉMA ROZVADĚČE H.R.1</p>	<p>Hlavní projektant:</p> <p>Ing. Vlasta Remešová</p> <p>Projektant:</p> <p>Bc. Lukáš Biliček</p> <p>číslo paré:</p> <p>datum:</p> <p>leden 2019</p>
<p>měřítka</p>		