


Příloha č. 3

Přehledná situace

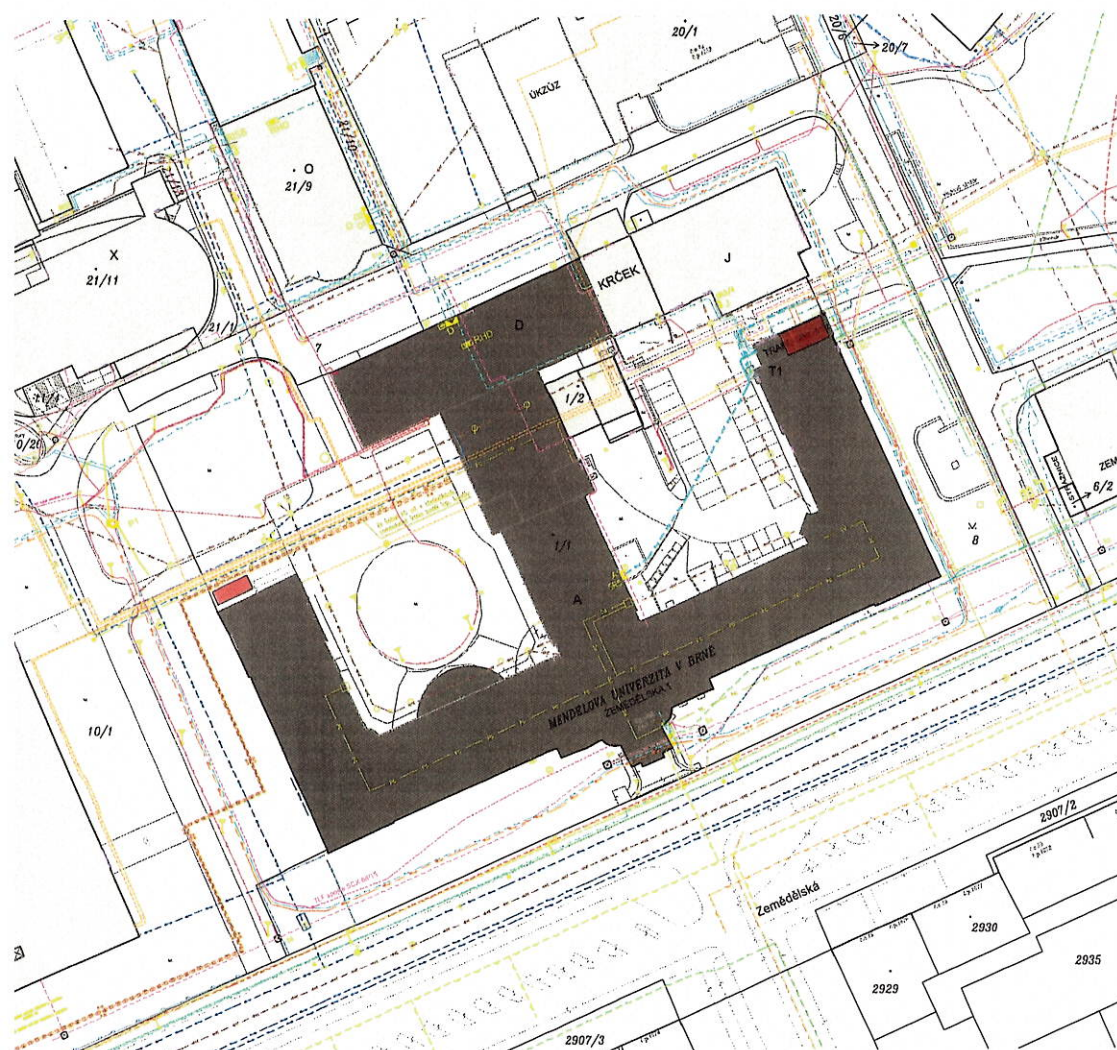

LEGENDA

- | | |
|--|---|
| | Obrys budov |
| | Řešená stavba |
| | Umístění venkovních klimatizačních jednotek |
| | Komunikace a plochy |
| | Oplození |
| | EL. silové vedení VN E.ON 22kV |
| | EL. silové vedení VN Mendelu |
| | EL. silové vedení VN Mendelu - odpojeno |
| | EL. silové vedení NN E.ON |
| | Přístřeší rozvody NN Mendelu |
| | Venkovní osvětlení Mendelu |
| | Veřejné osvětlení TS Brno |
| | Veřejné osvětlení - neovětleno |
| | Osvětlovací tělesa |
| | E.ON - sdělovací kabel |
| | VN kabely ČD |
| | Trakční kabely DPMS |
| | Metropolitní datová síť (sdružená trasa) |
| | Kabelová TV (inotele) |
| | Podlažová síť |
| | Slaboproudé vedení nadzemní |
| | Slaboproudé vedení podzemní |
| | Technická síť - slaboproud |
| | Telefon - Mendelu |
| | Slaboproudý konktor Mendelu |
| | Kabely T-Mobile mimo areál Mendelu |
| | Kabely T-Mobile v areálu Mendelu |
| | Kabely SEK 02 - optika |
| | Kabely SEK 02 - metalika |
| | Kabely SEK 02 - neprovozované |
| | Dálkový kabel ČD |
| | Kabely VUS |
| | Vodovod |
| | Vodovod - hlavní řád |
| | Kanalizace |
| | Plyn, potrubí nízkotlak |
| | Plyn, potrubí nízkotlak - plyn zrušení |
| | Plyn, potrubí nízkotlak odpojený |
| | Plyn, potrubí nízkotlak nepotvrzený |
| | Plyn, potrubí středotlak |
| | Teplotní vlny |
| | Trubní vedení PI + sdělovací kabel |
| | Arcošlasy podzemní hydraulní DN 80 |
| | Šoupka se zemní soupravou |

