


TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZNAČENÍ PŘEDMĚTU	NÁZEV PŘEDMĚTU	VÝŠKA UMÍSTĚNÍ ODPADU NAD PODLAHOU (mm)
D	DŘEZ	530
KZ	KONDENZÁT Z VĚTRACIHO POTRUBÍ	1800
S	SPRCHA (VANIČKA)	100
U1	UMYVADLO	530
U2	UMYVADLO	530
WC	KLOZET ZÁVĚSNÝ	255

LEGENDA POTRUBÍ A ZNAČEK

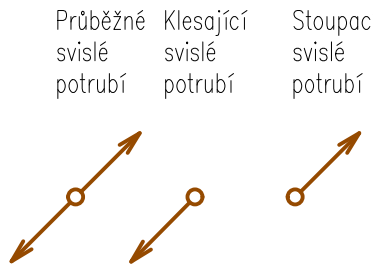

- kanalizace připojovací
- potrubí kanalizační odpadní
- kanalizace splašková stávající

- D OZNAČENÍ ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU
- KZ OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ
- ČK ČISTÍCÍ KUS
- PP POŽÁRNÍ PROSTUP

POZNÁMKA:  
-Pokud nebude výrobcem ZP určeno jinak, platí tabulka výšky napojení.  
-Připojovací a svislé odpadní potrubí bude provedeno v systému HT.  
-Před zahájením prací musí být prověřeny polohy všech stávajících rozvodů kanalizace.  
-Stávající připojovací potrubí vč. zařizovacích předmětů bude v dotčeném podlaží kompletně demontováno.  
-Připojovací kanalizační potrubí bude mít spád min. 3%.  
-Odskoky svislého odpadního potrubí kanalizace budou ve spádu min. 2%.  
-Před zabetonováním prostupů mezi podlažními budou všechna plastová potrubí opatřena protipožárními omotávkami ze zpěňovacích pásů a to dle pokynů daného dodavatele protipožárního systému.  
-Dřezy a vybavení kuchyní bude dodávkou stavby, dřezové baterie zůstávají součástí profese.

POZNÁMKA:  
-ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRAVNÍCH PŘEDPISŮ A NŮREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA. NAPR. ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY  
-ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

CERGO ENERGY s.r.o.  
Horní Lhota 127  
678 01 Blansko  
IČ: 032 429 119  
**CERGOENERGY**  
STUDIE A PROJEKCE TZB  
projekce@cergo.cz

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík	
zodpovědný projektant	Ing. Libor Vozár	
vypracoval	Ing. Patrik Hanáček	
investor	Mendelova univerzita v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno	
místo stavby	Valtická 538, Lednice na Moravě p.č. 736/3, k.ú. Lednice na Moravě (679828)	
akce	OPRAVA INSTALAČNÍCH JADER A ROZVODŮ V UBYTOVACÍCH BUŇKÁCH VŠ KOLEJÍ V LEDNICI NA MORAVĚ	datum 05/2023
D.1.4.1 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE-VNITŘ. KANALIZACE		formát A2
obsah výkresu	PŮDORYS 1S	č. zakázky 23_011
		stupeň DPS
		měřítko 1:50
		číslo výkresu 204
		číslo paré



Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092