


ULOŽENÍ POTRUBÍ Z PVC (KG)

STANDARDNÍ PODMÍNKY

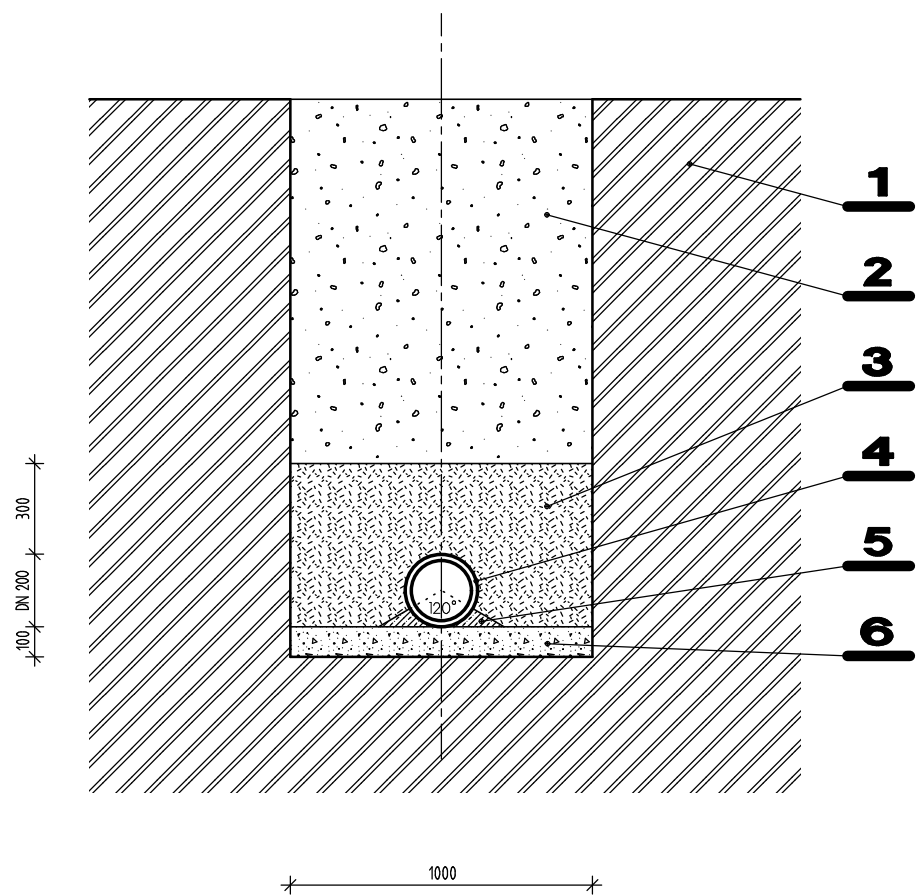

LEGENDA:

- 1 - ROSTLÝ TERÉN
- 2 - ZHUTNĚNÝ ZÁSYP NESOUDRŽNOU ZEMINOU
- 3 - OBSYP PŘSČITOU ZEMINOU, FRAKCE 0-4
- 4 - KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PVC (KG) - SN8
- 5 - PODSYPOVÉ KLÍNY PÍSKOVÉHO LOŽE
- 6 - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP, FRAKCE 4-8



K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688 STAVEBNÍ PROJEKCE

INVESTOR	MENDELOVA UNIVERZITA, Zahradnická fakulta Zemědělská 1, 613 00, Brno			KONTROLOVAL	ing.Stojan Z.
				ODP. PROJEKTANT	ing.Stojan Z.
MÍSTO STAVBY	Lednice, Valtická 331	OKRES	Břeclav	VYPRACOVAL	ing.Mrňák R.
STAVBA	Labyrint přírody a ráj zahrad - I.etapa Kanalizace - objekt SO.07, Vodovod - SO.08			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	214-13/PP
				STUP.DOKUMENT.	PP
				DATUM	09/2014
				MERÍTKO	1 : 25
CÁST DOK	Příčný řez potrubí kanalizace			CÁST DOKUMENTACE	C.PRÍLOHY
VÝKRES				SO.07, SO.08	9