



DETAIL NAPOJENÍ MINIPOSTŘIKOVAČE
M 1:4

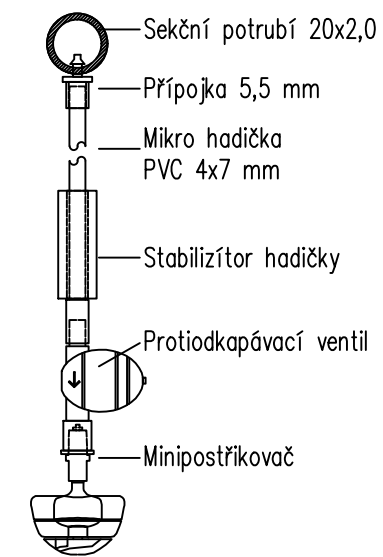

DETAIL NAPOJENÍ MLŽÍCÍ TRYSKY
M 1:4

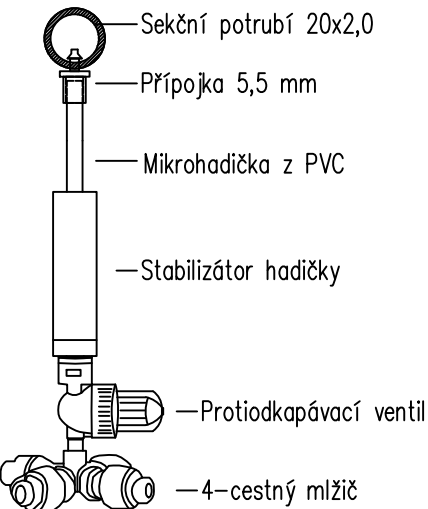

- LEGENDA:
- MIKNIPOSTŘIKOVAČ,CELOKRUHOVÝ, DOSTŘÍK2,0 m, PRŮTOK 50 – 70 l/h, 2,5 BAR
 - MLŽÍCÍ TRYSKA SE 4 MLŽIČI, ZAVĚŠENÁ, PRŮTOK 28 l/h, 4,0 BAR
 - TO1.11 POTRUBÍ LDPE 40 PE 20x2,0 PN6
 - TO1.11 POTRUBÍ LDPE 40 PE 32x2,9 PN 6
 - TO1.11 POTRUBÍ HDPE 80 PE 40x2,3 PN 6
 - OVLÁDACÍ KABELY
 - TO1.11 DC DEKODÉR 1 STANICOVÝ
 - TO1.11 DC DEKODÉR 2 STANICOVÝ
 - TO1.11 ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL 1" – S PŘESNOU REGULACÍ TLAKU, OVLÁDACÍ NAPĚTÍ DC
 - KULOVÝ UZÁVĚR PLASTOVÝ NÁTRUBNÍ NA POTRUBÍ PE 20
 - KULOVÝ UZÁVĚR 3/4" PRO NAPOJENÍ HADICE

POŽADAVKY NA ZDROJ VODY:

TLAK : 2,5 bar
PRŮTOK: 80 l/min

PROJEKTANT:	PROFIGRASS, s.r.o. HOLZOVA 9, 628 00 BRNO – LIŠEŇ	<div><div>PROFI</div><div>Grass</div><div>Profesionální technika, závlahy s.r.o.</div></div>
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. TOMÁŠ VLČEK	
INVESTOR:	MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ ZAHRADNICKÁ FAKULTA – LEDNICE	STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS
STAVBA:	REKONSTRUKCE ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU VÝUKOVÝCH SORTIMENTŮ MENDELU LEDNICE	DATUM: 30.01.2018
PROJEKTOVÁ ČÁST:	ZAVLAŽOVÁNÍ	FORMÁT: 2xA4 MĚŘITKO: 1:100
NÁZEV VÝKRESU:	TO1.11.09.02 – SKLENÍK MENDELEUM	ČÍSLO VÝKRESU: D2.2.18