









DETAIL NAPOJENÍ MINIPOSTŘIKOVAČE
M 1:2

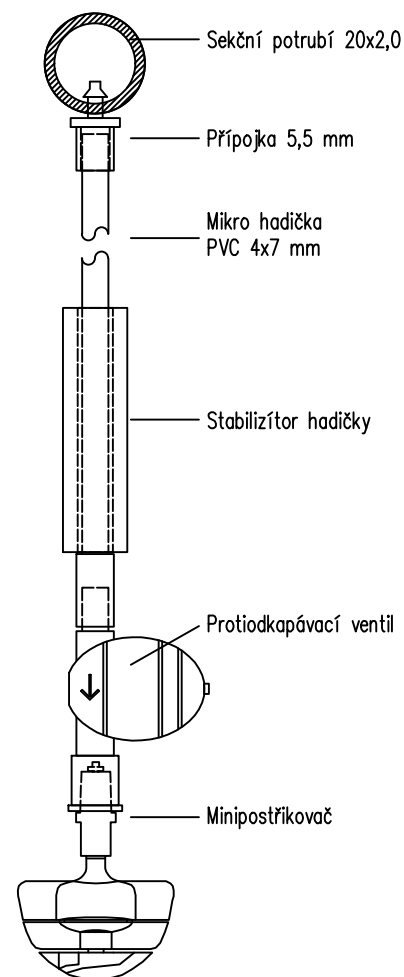



LEGENDA:

-  ZAVĚŠENÝ MINIPOSTŘIKOVAČ, CELOKRUHOVÝ 360°
PRŮTOK 50–70 l/h, 2,5 BAR, DOSTŘÍK 2,0 m
-  TO1.11 POTRUBÍ LDPE 40 PE 20x2,0 PN6
-  TO1.09 POTRUBÍ LDPE 40 PE 32x2,9 PN6
-  TO1.09 POTRUBÍ HDPE 100 PE 40x2,4 PN10
-  OVLÁDACÍ KABELY
-  TO1.11 DC DEKODÉR 2 STANICOVÝ
-  TO1.11 ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL 1" – S PŘESNOU REGULACÍ
TLAKU, OVLÁDACÍ NAPĚTÍ DC
KULOVÝ UZÁVĚR 3/4" PRO NAPOJENÍ HADICE

POŽADAVKY NA ZDROJ VODY:

TLAK : 3,5 bar
PRŮTOK: 20 l/min



PROJEKTANT:	PROFIGRASS, s.r.o.	
	HOLZOVA 9, 628 00 BRNO – LÍŠEŇ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. TOMÁŠ VLČEK 	STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS
INVESTOR:	MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ ZAHRADNICKÁ FAKULTA – LEDNICE	DATUM: 30.01.2018
STAVBA:	REKONSTRUKCE ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU VÝUKOVÝCH SORTIMENTŮ MENDELU LEDNICE	FORMÁT: 2xA4
PROJEKTOVÁ ČÁST:	ZAVLAŽOVÁNÍ	MĚŘITKO: 1:100
NÁZEV VÝKRESU:	TO1.11.08.06 – FÓLIOVNÍKY	ČÍSLO VÝKRESU: D2.2.16