


$$P_i = 16,2 \text{ kW}$$

$$P_p = 7,2 \text{ kW}$$

ROZVODNICE R1.

OCELOPLECHOVÁ SKŘIŇ ZAPUŠTĚNÁ
PRO 120xTE
ROZMĚR 750x510x140
KRYTÍ IP 43

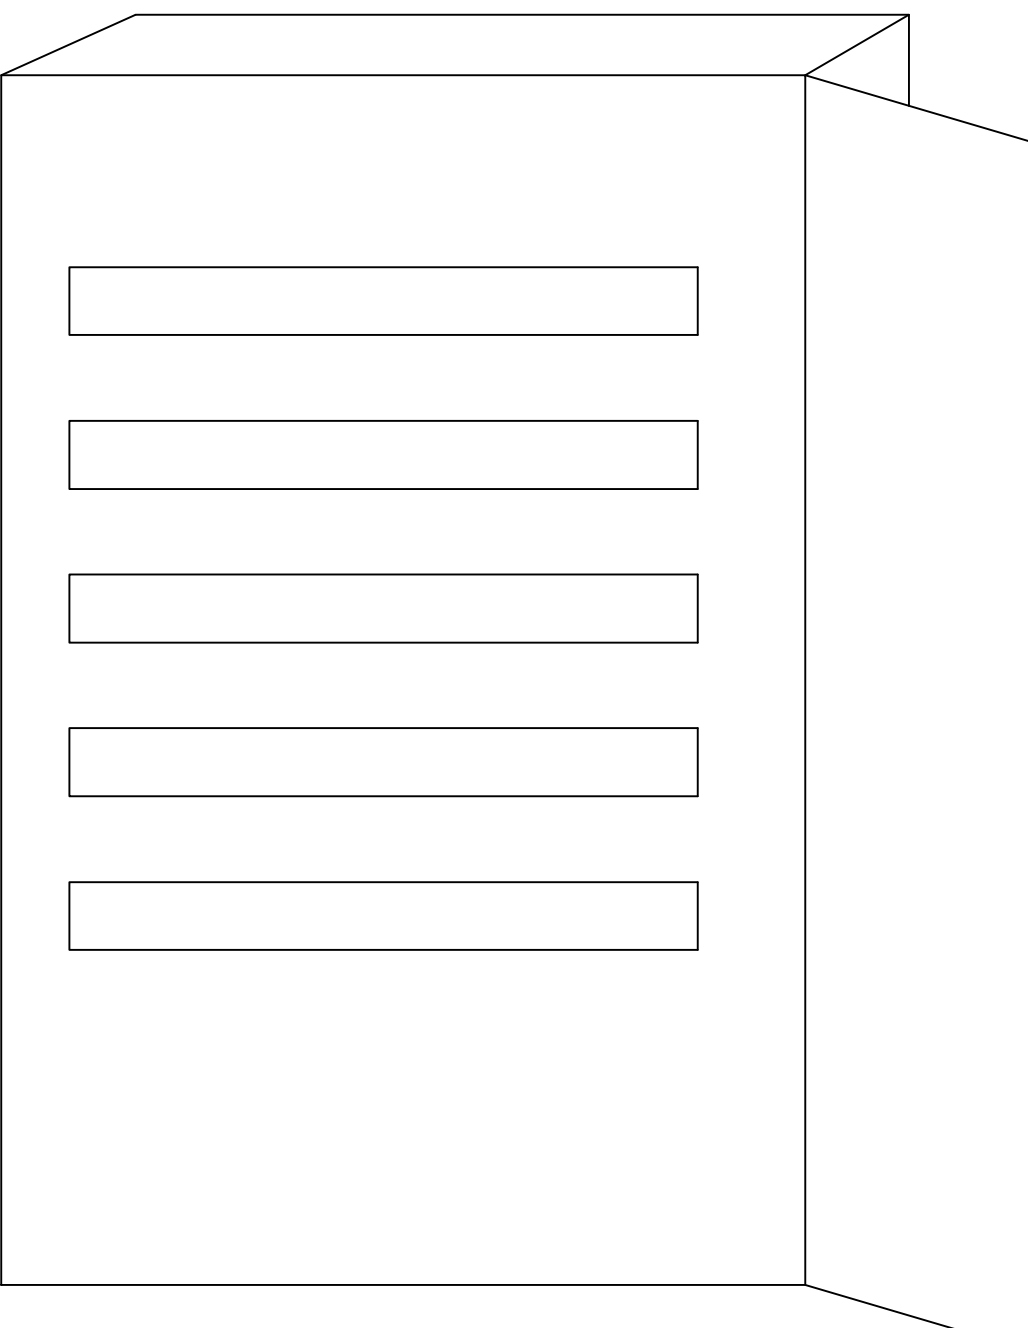

při návrhu rozvaděče dodržet
20% prostorové rezervy


VŠECHNY VÝVODY Z JISTIČÍCH PRVKŮ
ZAKONČIT NA ŘADOVÝCH SVORKÁCH
INSTALAČNÍ KABELY NESMÍ BÝT
NAPŮJENY PŘÍMO NA SVORKY JISTIČŮ

ELEKTRICKÉ NÁPĚJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplňně – doplňující posouváním neživých částí
– proudovými chránci a ulehčováním proudem 30mA

JEDNOTNÝ ÚČETNÍ SYSTÉM Ing. Miroslav Kadrník Strážnická 12, 627 00 Břevo tel.: 735 219 206 email: zprilekoc@kadmicko.cz	ODPOVĚDNÝ PRÁKANT	BÁŤKA	
	Ing. Miroslav Kadrník		
	INHOZOVAN		
	Ing. Miroslav Kadrník		
	Za Číslo		

BRUVAN ZDROVTEL	ARCHISTAT	
RUDOLF RUDOLF ARCHITEKTURA	Ing. arch. Martin Radoš	
JASELSKÁ 21, 652 01 BRNO	NAUŠE ODPOVĚDĚL: I.P.P. - VYSTAVNÍ PRŮJEKT	
E-mail: rudo@rudo.cz	Ing. arch. Martin Radoš	
TEL: 777 288833, FAX: 777 288833		

ZPRACOVATEL STAVOPROJEKT OLMOVČOV s.r.o. Hlávkova 569/79, 722 00 Olomouc Telefon: 585311111, Fax: 585323333 E-mail: info@stavoprojekt.cz, info@stavopoj.cz IČ: 254519221		KANCELIE 	
STUPNĚLÝ ZÁKAZ KONCEPCE PŘEDVÝKONU STAVBY		MANAŽER PROJEKTU Ing. K. Šrámek	
INVESTOR Moravská armáda a. s. Brno Záměstek ředitele Václav J. 601 44 Ladice		HLAVNÍ ZÁKAZNÍK PROJEKTU Ing. Jiří Vlček	
ZÁKAZNÍK LEADACE, a.s. Ladice na Ladici 67928		KONKRETNÍ PŘEDVÝKON Ing. Petr Kadach	
		PŘEDVÝKON Ing. Petr Kadach	
		STAVOPROJEKT OLMOVČOV s.r.o.	
		DOKUMENTACE 11-001-020	
		STAVBA 06/2017	

Rekonstrukce objektu C v Lednici		
OBJEKT:	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	ČASŤ: D.1.4.
VÝNOS:	ROZVODNICE R1.1	ČASŤ: 1