


# ŘEZ ULOŽENÍM KABELU V ZEMI POJÍŽDĚNÉ TRASY

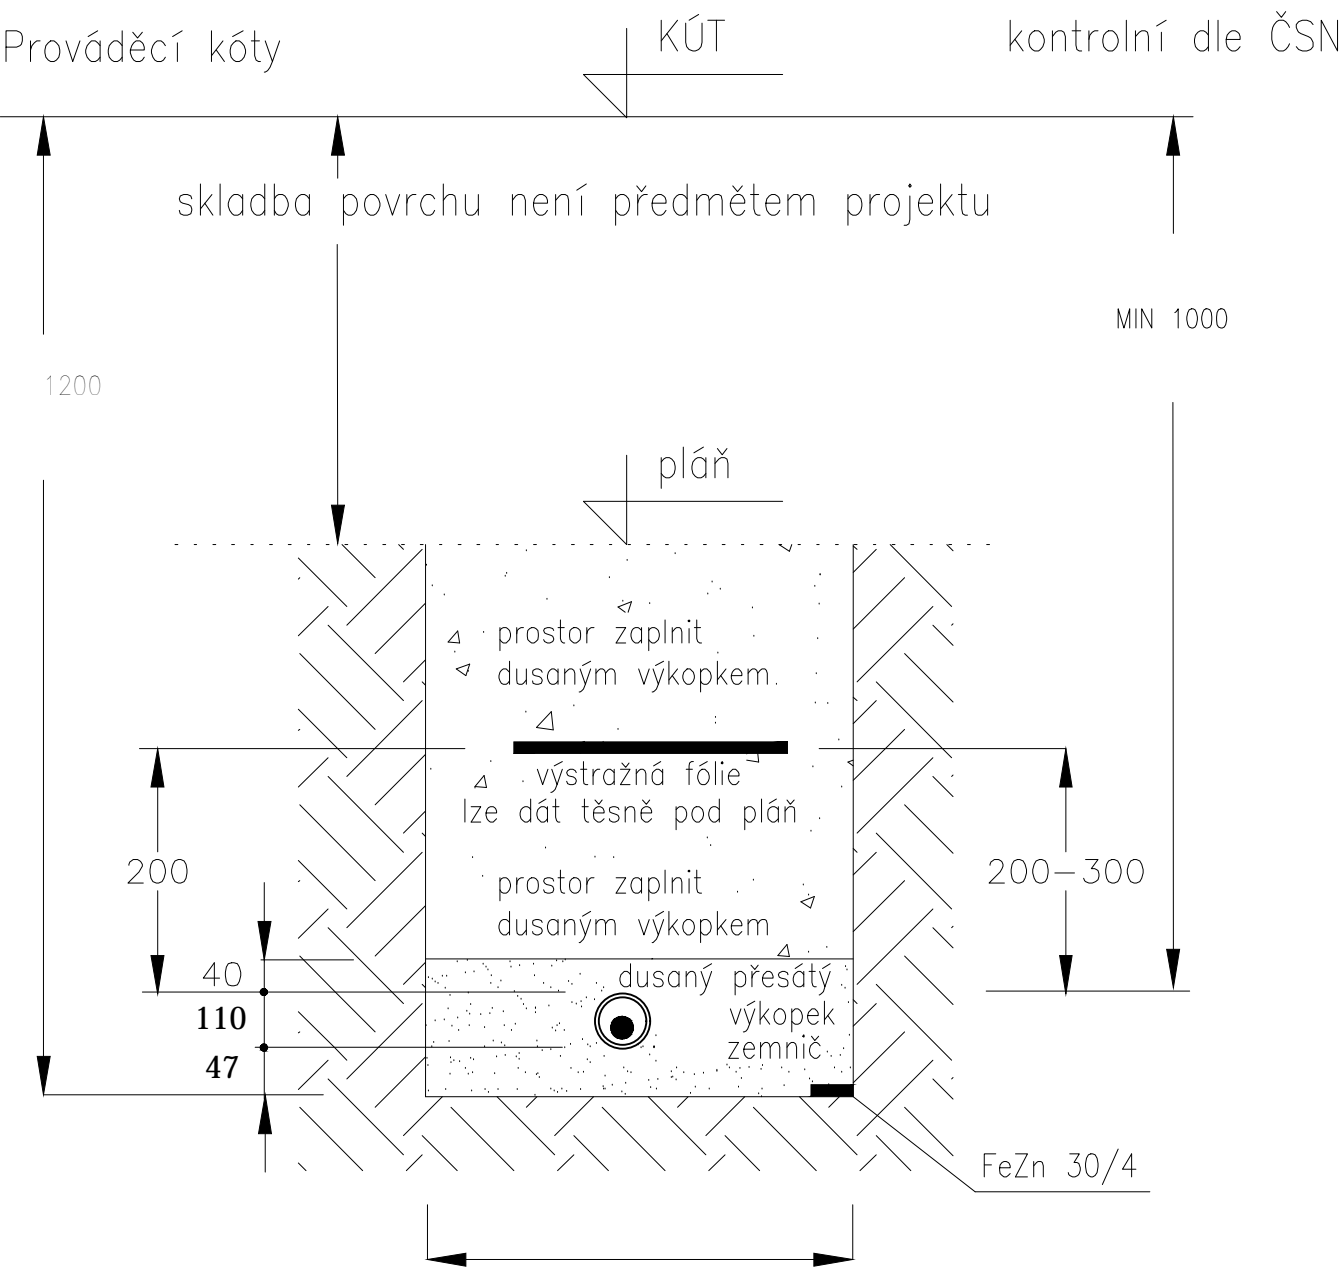

Poznámka :

1. Hloubka výkopu je dán požadavkem ČSN 736005 na minimální krytí podzemních sítí
2. Pro souběhy a křížování s jinými kabely nebo zařízením platí ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005
3. Při budování chrániček vložit protahovací drát. Při vtahování kabelu vtahovat též další protahovací drát.
4. Chránička přesahuje v dané hloubce kraj vozovky min o 50 cm
5. Nejmenší možné hloubky :  
při konstrukci povrchu  $350-200=150$  mm  
je hloubka výkopu  $350+63+47=460$  mm

při hloubce >500 a <= 900: šířka min 350 mm